


Leverandør <b>Nymølle Stenindustrier A/S</b> <b>Langagervej 1</b> <b>5220 Odense SØ</b>	Receptnr <b>2303 - 1</b>	Prøve udtaget <b>11.05</b>	Prøve nr <b>170945</b>
Produktionssted <b>Sdr. Næså Grusgrav</b> <b>Ibjergvej, Sdr. Næså</b> <b>5792 Årslev</b>	Produkt <b>BS II</b>	Udtaget af <b>C.S</b>	Udtaget den <b>10-07-2017</b>
			Modtaget den <b>10-07-2017</b>
			Prøve start <b>10-07-2017</b>
			Prøve slut <b>13-07-2017</b>

Metode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
<b>EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling</b>			
<b>EN933-1 Udvaskning og sigtning</b>			
<b>EN933-1 Vand (%)</b>	<b>6,5</b>		
<b>EN 13286-5 Vibrationsbord (Mg/m<sup>3</sup>)</b>	<b>1,95</b>		
<b>EN 13286-5 Vibrationsbord W opt (%)</b>	<b>11,0</b>		
<b>Sandækvivalent SE (%)</b>	<b>76</b>	<b>30</b>	

## EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

D60 1,481 U-tal : 5,1 (D60/D10)  
D100,290 D50 : 1,0

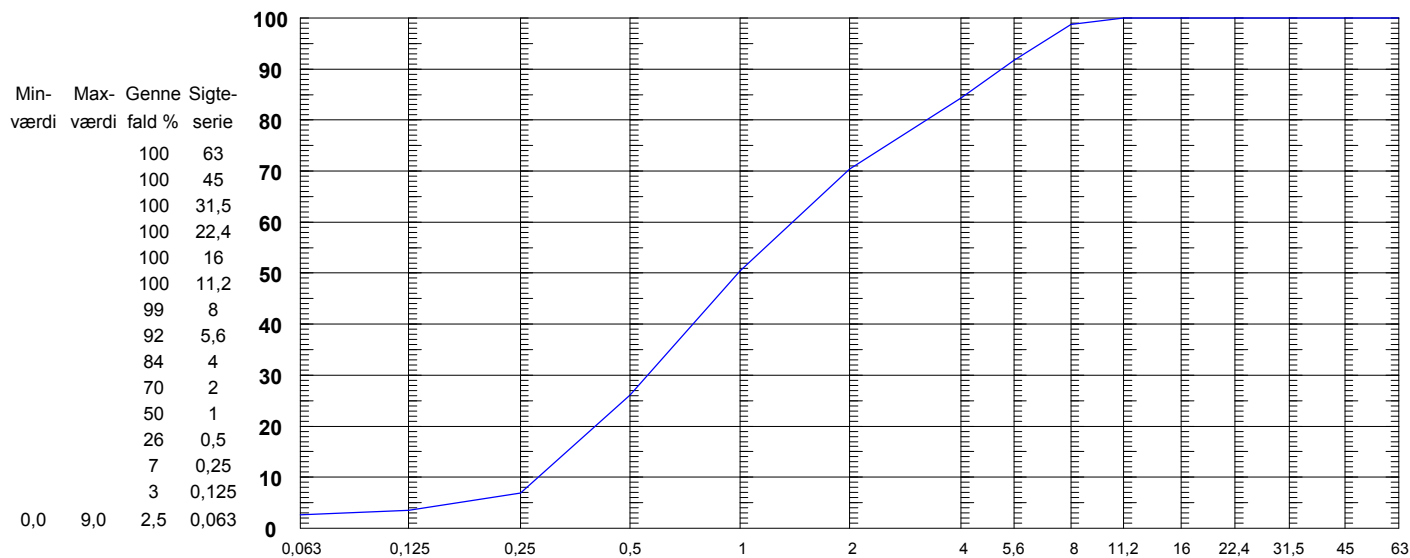

Bemærkninger  
Methylenblå < 3

Lise Blessing