

| | | | |
|---|--|---|--|
| Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Langagervej 1 5220 Odense SØ | Varedeklaration 2303-1 Produkt BS II: GU, OC75, UF9 | Dato for prøveudtagning 12-02-2018 Modtaget den 12-02-2018 Reference nr | Prøve start 12-02-2018 Prøve slut 13-02-2018 ID nr |
| Produktionssted Sdr. Næså Grusgrav Ibjergvej, Sdr. Næså 5792 Årslev | Produktbetegnelse Objekt | Prøve udtaget 11,15 Udtaget af CS | Mærkning |


| Egenskab / prøvningsmetode | Værdi | Min værdi | Max værdi |
|--|-------------|-----------|-----------|
| EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling | | | |
| EN933-1 Tørsigtning | | | |
| EN933-1 Vand (%) | 10,1 | | |
| SE-værdi | 46 | 30,0 | |
| EN 933-9 Methylenblå | 2,4 | | |
| VI Rapport 74 Vibrationsforsøg (kg/m³) | 1,92 / 12,2 | | |

Kornstørrelsesfordeling

| | | | | | |
|-----|-------|-----|-----|-----------------|-----|
| D60 | 0,727 | D50 | 0,5 | D60/D10 (U-tal) | 4,5 |
| D10 | 0,161 | | | | |

Min- Max- Forv. Sigte-
værdi værdi værdi serie

| | |
|-----|-------|
| 100 | 63 |
| 100 | 45 |
| 100 | 31,5 |
| 100 | 22,4 |
| 100 | 16 |
| 98 | 11,2 |
| 98 | 8 |
| 95 | 5,6 |
| 92 | 4 |
| 85 | 2 |
| 73 | 1 |
| 49 | 0,5 |
| 17 | 0,25 |
| 7 | 0,125 |
| 0,0 | 9,0 |
| 5,0 | 0,063 |

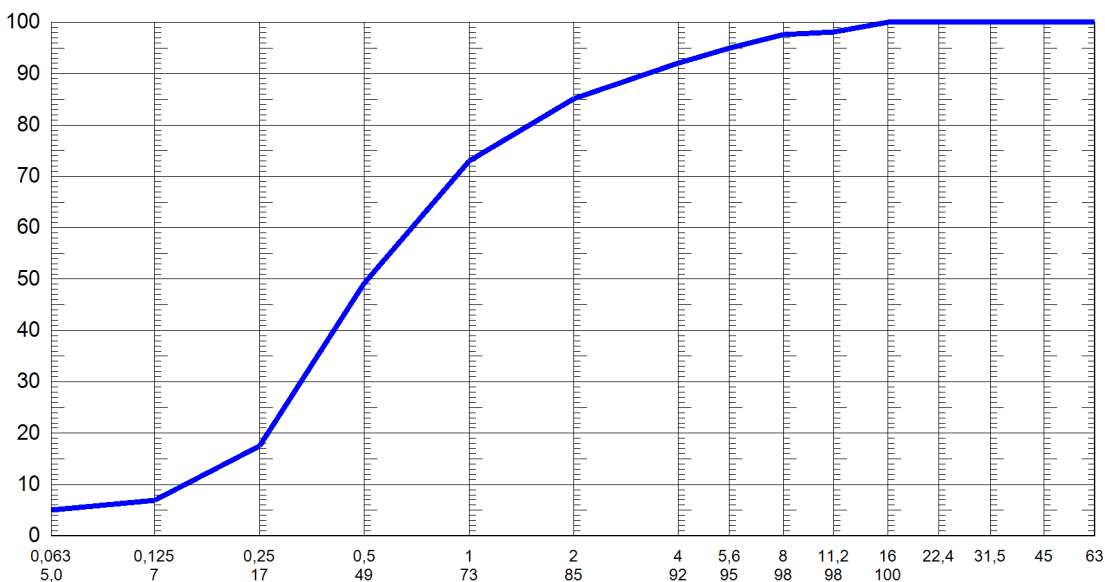

Bemærkninger

Sted og dato

Odense 15-02-2018

Lise Blessing, Laboratorieleder