


Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Langagervej 1 5220 Odense SØ	Receptnr 2311 - 5	Prøve nr 171266
Produktionssted Sdr. Næså Grusgrav Ibjergvej, Sdr. Næså 5792 Årslev	Produkt Stabiltgrus 0-32 mm kv.II :GE,OC75,UF9,LF2	Udtaget den 11-09-2017
	Produktionsbeskrivelse VEJMATERIALE	Modtaget den 11-09-2017
	Prøve udtaget kl.10.00	Prøve start 11-09-2017
	Udtaget af CS	Prøve slut 12-09-2017

Metode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
EN933-1 Vand (%)	8,7		
EN 933-5 Knusningsgrad			
Runde sten (g)	51	0	70
EN 13286-5 Vibrationsbord (Mg/m³)	2,12	2,12	2,20
EN 13286-5 Vibrationsbord W opt (%)	6,7	6,0	10,0
Sandækvivalent SE (%)	62	30	

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

D60 3,578 U-tal : 29,3 (D60/D10)
D100,464 D50 : 10,2

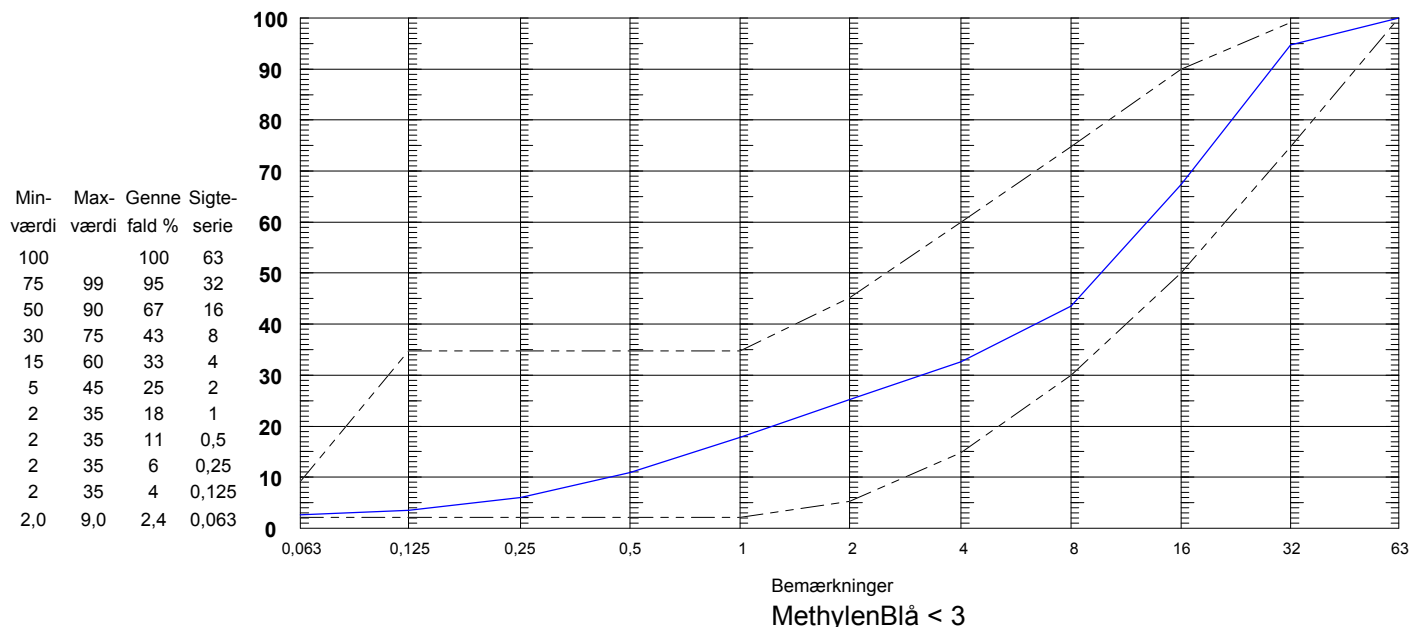

Lise Blessing