


Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Langagervej 1 5220 Odense SØ	Receptnr 2311 - 5	Prøve nr 171626
Produktionssted Sdr. Næå Grusgrav Ibjergvej, Sdr. Næå 5792 Årslev	Produkt Stabiltgrus 0-32 mm kv.II :GE,OC75,UF9,LF2	Udtaget den 06-11-2017
	Produktionsbeskrivelse VEJMATERIALE	Modtaget den 07-11-2017
		Prøve start 07-11-2017
		Prøve slut 08-11-2017
	Prøve udtaget kl. 10.45	
	Udtaget af CS	

Metode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
EN933-1 Vand (%)	7,2		
EN 933-5 Knusningsgrad			
Runde sten (g)	56	0	70
EN 13286-5 Vibrationsbord (Mg/m³)	2,18	2,12	2,20
EN 13286-5 Vibrationsbord W opt (%)	6,4	6,0	10,0
Sandækvivalent SE (%)	54	30	

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

D60 8,044 U-tal : 38,3 (D60/D10)
D100 4,71 D50 : 13,3

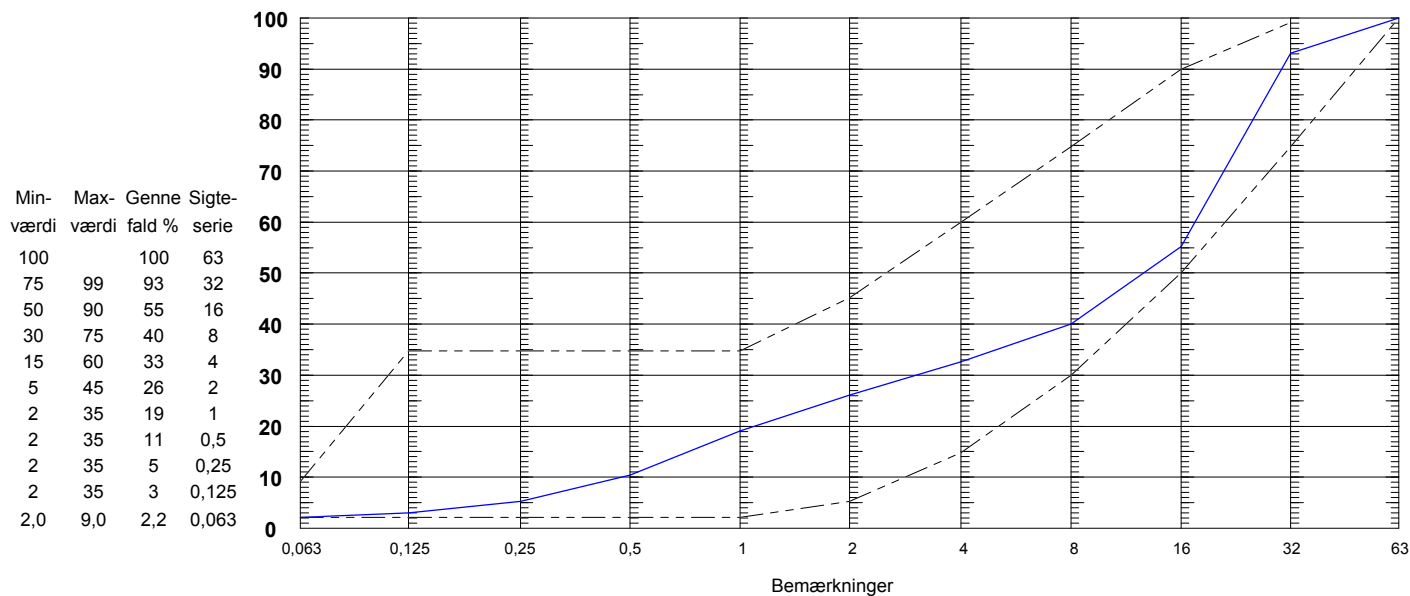

Lise Blessing