

Leverandør <b>Nymølle Stenindustrier A/S</b> Langagervej 1 5220 Odense SØ	Varedeklaration <b>2311-5</b> Produkt <b>Stabilgrus 0-32 mm kv.II</b> :GE,OC75,UF9,LF2	Dato for prøveudtagning <b>12-02-2018</b> Modtaget den <b>12-02-2018</b> Reference nr	Prøve start <b>12-02-2018</b> Prøve slut <b>13-02-2018</b> ID nr
Produktionssted <b>Sdr. Nærrå Grusgrav</b> Ibjergvej, Sdr. Nærrå 5792 Årslev	Produktbetegnelse <b>VEJMATERIALE</b> Objekt	Prøve udtaget <b>11.00</b> Udtaget af <b>CS</b>	Mærkning


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
EN933-1 Vand (%)	6,1		
EN 933-5 Knusningsgrad			
Runde sten (tr) (%)	52	0,0	70,0
SE-værdi	62	30,0	
EN 933-9 Methylenblå	2,4		
VI Rapport 74 Vibrationsforsøg (kg/m³)	2,14 / 6,2		

**Kornstørrelsesfordeling**

D60	15,162	D50	12,0	D60/D10 (U-tal)	26,1
D10	0,581				

Min- værdi    Max- værdi    Forv. værdi    Sigte- serie

100		100	63
75	99	96	32
50	90	63	16
30	75	38	8
15	60	29	4
5	45	22	2
2	35	16	1
2	35	9	0,5
2	35	5	0,25
2	35	3	0,125
2,0	9,0	2,0	0,063

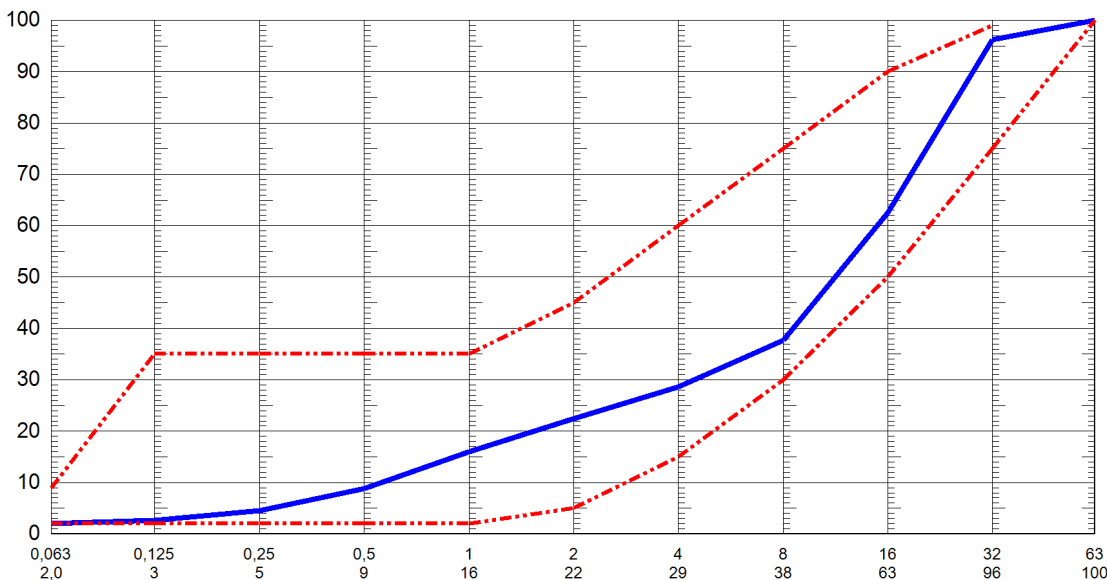

Bemærkninger

Sted og dato

**Odense 15-02-2018**
**Lise Blessing, Laboratorieleder**