

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Langagervej 1 5220 Odense SØ	Varedeklaration 2311-5 Produkt Stabilgrus 0-32 mm kv.II :GE,OC75,UF9,LF2	Dato for prøveudtagning 03-12-2018 Modtaget den 03-12-2018 Reference nr	Prøve start 03-12-2018 Prøve slut 04-12-2018 ID nr
Produktionssted Sdr. Næså Grusgrav Ibjergvej, Sdr. Næså 5792 Årslev	Produktbetegnelse VEJMATERIALE Objekt	Prøve udtaget 10.15 Udtaget af CS	Mærkning


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
EN933-1 Vand (%)	8,6		
EN 13286-5 Vibrationsforsøg pd,max (Mg/m ³)	2,12	2,12	2,20
EN 13286-5 Vibrationsforsøg W opt. (%)	7,3	6,0	10,0
EN 933-5 Knusningsgrad			
Runde sten (tr) (%)	34	0,0	70,0
Kalkindhold (CTO) (%)	7,4		
EN 933-9 Methylenblå	< 3		3,0

Kornstørrelsesfordeling

D60	13,896	D50	10,328	D60/D10 (U-tal)	32,3
D10	0,430				

Min- værdi Max- værdi Forv. værdi Sigte- serie

100		100	63
75	99	97	32
50	90	66	16
30	75	43	8
15	60	35	4
5	45	29	2
2	35	21	1
2	35	12	0,5
2	35	5	0,25
2	35	3	0,125
2,0	9,0	2,0	0,063

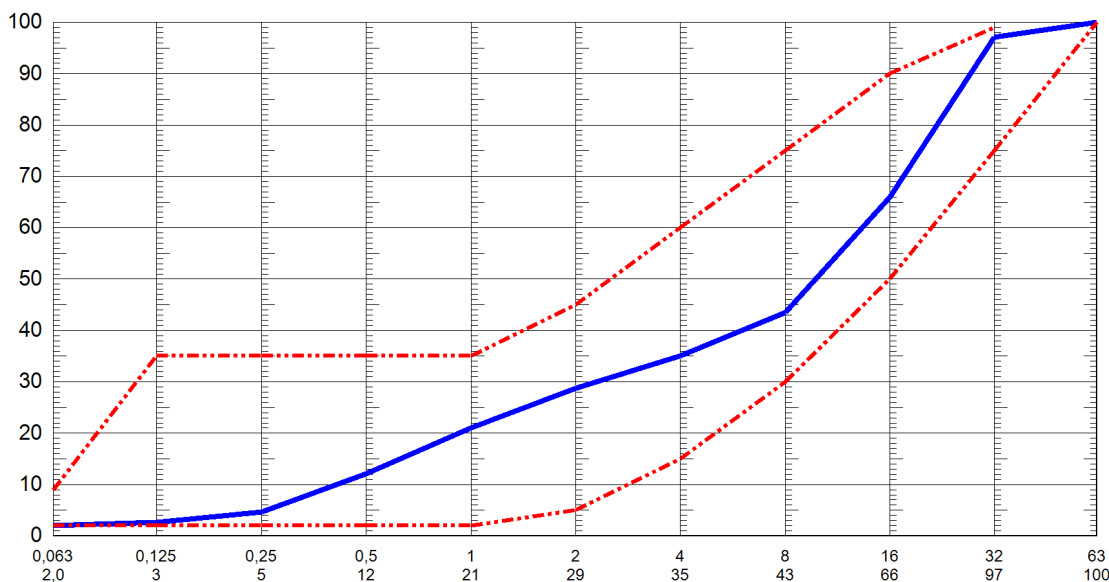

Bemærkninger

Sted og dato

Odense 06-12-2018
Lise Blessing, Laboratorieleder