

**ANALYSRAPPORT Stenmaterial**

Side 1 af 1

Leverandør <b>Nymølle Stenindustrier A/S</b> Langagervej 1 5220 Odense SØ	Varedeklaration <b>2311-5</b> Produkt <b>Stabiltgrus 0-32 mm kv.II</b> :GE,OC75,UF9,LF2	Dato for prøveudtagning <b>20-08-2018</b> Modtaget den <b>20-08-2018</b> Reference nr	Prøve start <b>20-08-2018</b> Prøve slut <b>21-08-2018</b> ID nr
Produktionssted <b>Sdr. Nærrå Grusgrav</b> Ibjergvej, Sdr. Nærrå 5792 Årslev	Produktbetegnelse <b>VEJMATERIALE</b> Objekt	Prøve udtaget <b>10.00</b> Udtaget af <b>C.S</b>	Mærkning


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
EN933-1 Vand (%)	8,8		
EN 933-5 Knusningsgrad			
Runde sten (tr) (%)	56	0,0	70,0
SE-værdi	45	30,0	
EN 933-9 Methylenblå	< 3		3,0

**Kornstørrelsesfordeling**

D60	11,624	D50	7,780	D60/D10 (U-tal)	40,2
D10	0,289				

 Min- Max- Forv. Sigte-  
værdi værdi værdi serie

100	100	63
75	99	32
50	90	16
30	75	8
15	60	4
5	45	2
2	35	1
2	35	17
2	35	9
2	35	5
2,0	9,0	3,7

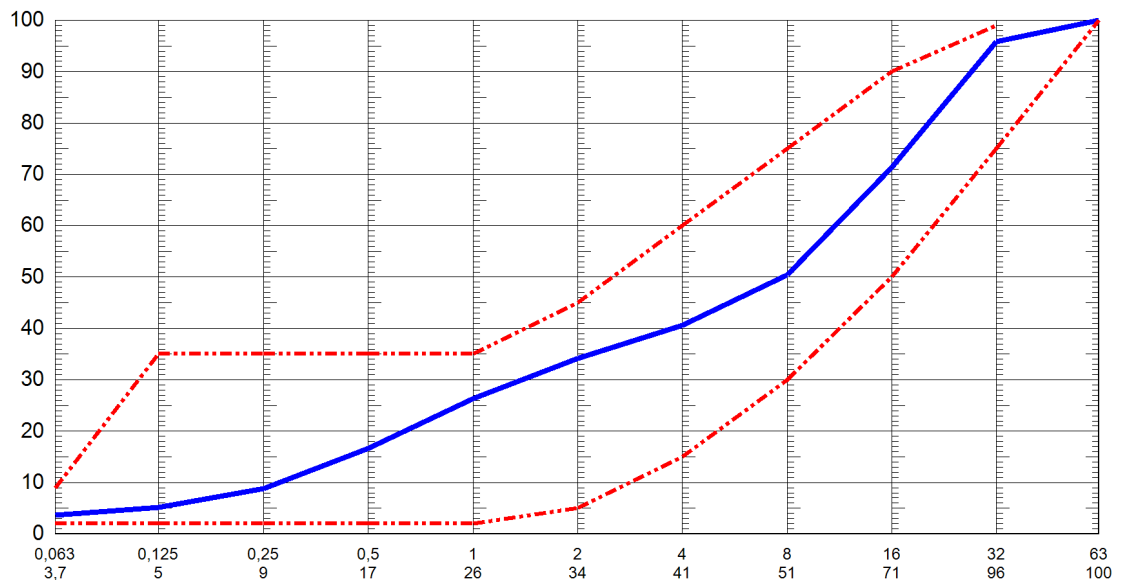

Bemærkninger

Sted og dato

**Odense 21-08-2018**
**Charlotte Sørensen, Laborant**

Elektronisk signatur