


Leverandør <b>Nymølle Stenindustrier A/S</b> Langagervej 1 5220 Odense SØ	Receptnr <b>2311 - 5</b>	Prøve nr <b>171266</b>
Produktionssted <b>Sdr. Næå Grusgrav</b> Ibjergvej, Sdr. Næå 5792 Årslev	Produkt <b>Stabiltgrus 0-32 mm kv.II :GE,OC75,UF9,LF2</b>	Udtaget den <b>11-09-2017</b>
	Produktionsbeskrivelse <b>VEJMATERIALE</b>	Modtaget den <b>11-09-2017</b>
		Prøve start <b>11-09-2017</b>
		Prøve slut <b>12-09-2017</b>
	Prøve udtaget <b>kl.10.00</b>	
	Udtaget af <b>CS</b>	

Metode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
<b>EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling</b>			
<b>EN933-1 Udvaskning og sigtning</b>			
<b>EN933-1 Vand (%)</b>	<b>8,7</b>		
<b>EN 933-5 Knusningsgrad</b>			
<b>Runde sten (g)</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>70</b>
<b>EN 13286-5 Vibrationsbord (Mg/m<sup>3</sup>)</b>	<b>2,12</b>	<b>2,12</b>	<b>2,20</b>
<b>EN 13286-5 Vibrationsbord W opt (%)</b>	<b>6,7</b>	<b>6,0</b>	<b>10,0</b>
<b>Sandækvivalent SE (%)</b>	<b>62</b>	<b>30</b>	

## EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

D60 3,578 U-tal : 29,3 (D60/D10)  
D100,464 D50 : 10,2

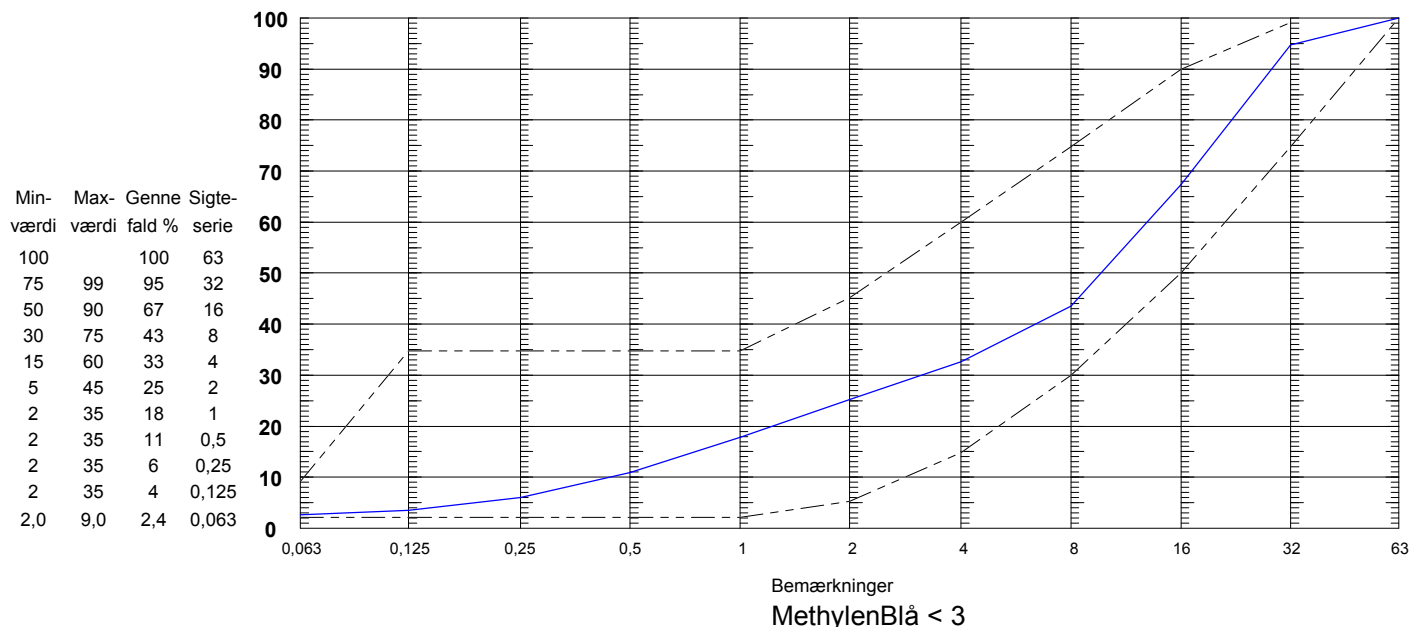

Lise Blessing