


Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Langagervej 1 5220 Odense SØ	Receptnr 2765 - 10	Prøve nr 170357
Produktionssted Andholm Grusgrav Bodumvej 1 6230 Rødekro	Produkt 8-16 mm kl.M Gc85/20 - f1,5	Udtaget den 23-03-2017
	Produktionsbeskrivelse Heterogent granitholdigt grus	Modtaget den 24-03-2017
	Udtaget af Løngstrup	Prøve start 24-03-2017
		Prøve slut 28-03-2017

Metode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
EN 1097-6 Densitet og absorption			
Densitet - V.O.T (g/cm ³)	2,63	2,60	2,68
Densitet - tør (g/cm ³)	2,60		
Korndensitet - tilsyneladende (g/cm ³)	2,67		
Absorberet vand (%)	1,1	0,9	1,3
DS 405.4 Lette korn			
DS 405.4 Indhold af lette korn - < 2400 (%)	3,4		5,0
TI-B 75 Kritisk absorption (%)	1,0		2,5

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

D60 3,186 U-tal : 1,5 (D60/D10)
D10 0,590 D50 : 12,3

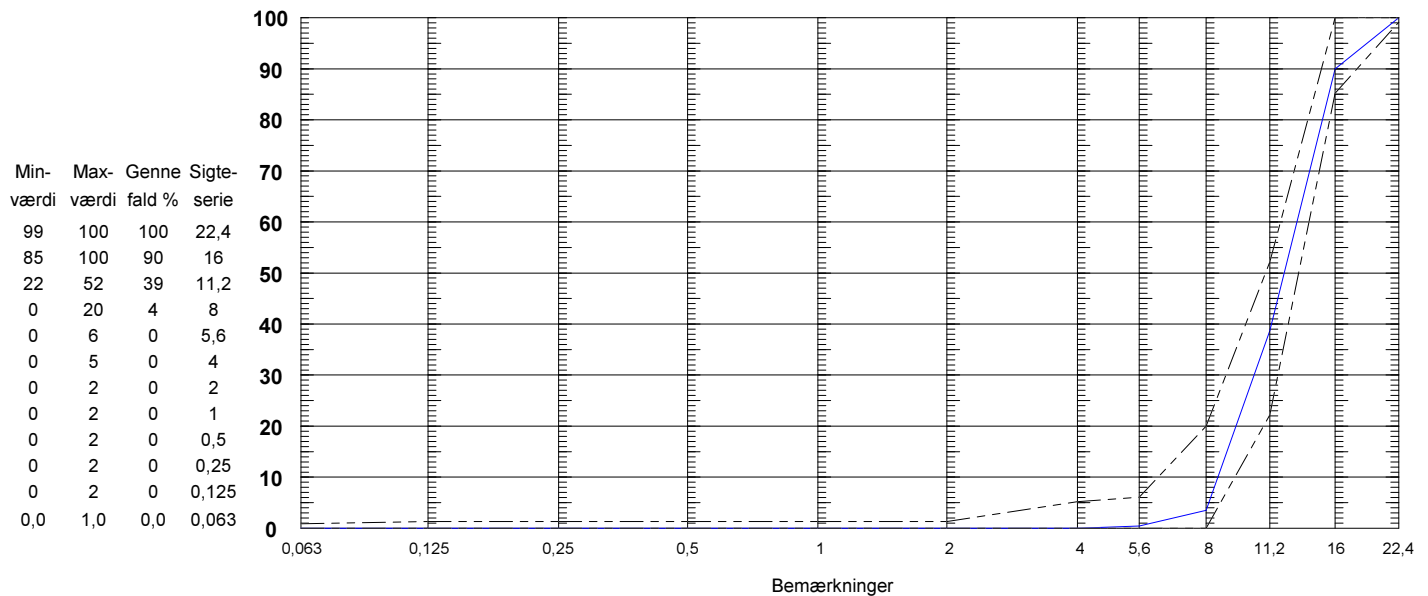

Charlotte Sørensen