


Leverandør <b>Nymølle Stenindustrier A/S</b> <b>Langagervej 1</b> <b>5220 Odense SØ</b>	Receptnr <b>2711 - 1</b>	Prøve nr <b>171120</b>
Produktionssted <b>Andholm Grusgrav</b> <b>Bodumvej 1</b> <b>6230 Rødekro</b>	Produkt <b>Stabiltgrus Kv II</b>	Udtaget den <b>17-08-2017</b>
	Produktionsbeskrivelse <b>VEJMATERIALE</b>	Modtaget den <b>21-08-2017</b>
	Udtaget af <b>Martin</b>	Prøve start <b>21-08-2017</b>
		Prøve slut <b>22-08-2017</b>

Metode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
<b>EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling</b>			
<b>EN933-1 Udvaskning og sigtning</b>			
<b>EN933-1 Vand (%)</b>	<b>4,3</b>		
<b>EN 933-5 Knusningsgrad</b>			
<b>Runde sten (g)</b>	<b>50</b>		
<b>Sandækvivalent SE (%)</b>	<b>62</b>	<b>30</b>	

## EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

D60 1,751 U-tal : 39,6 (D60/D10)  
D100,297 D50 : 6,8

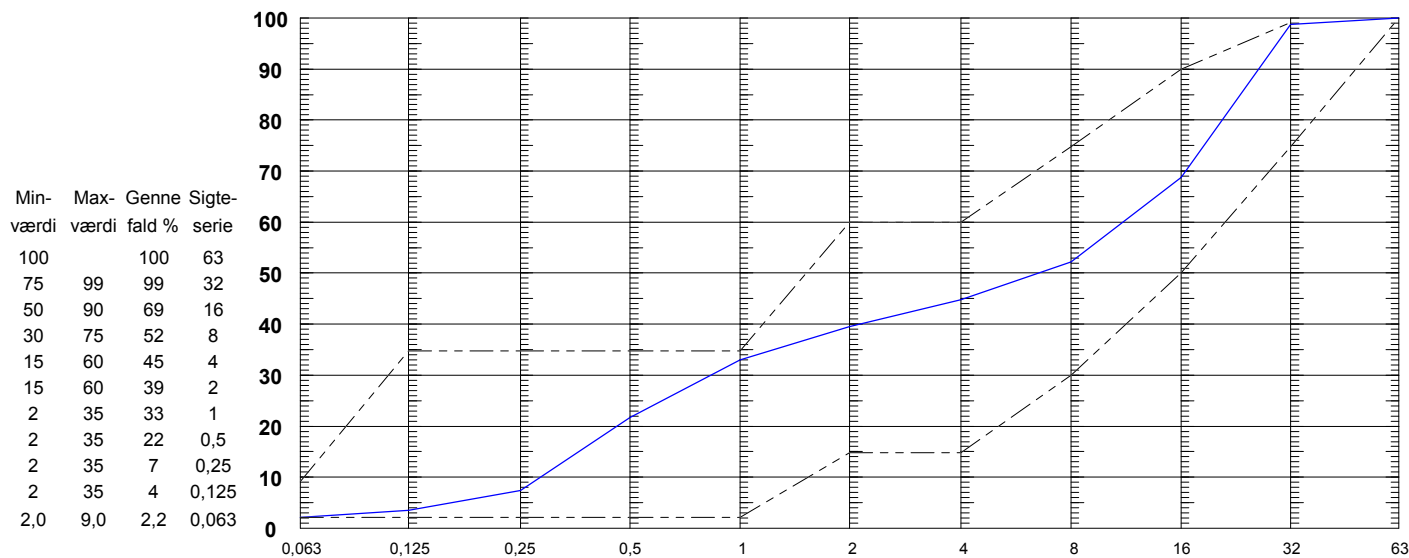

Bemærkninger  
Methylenblå < 3

Lise Blessing