


Leverandør <b>Nymølle Stenindustrier A/S</b> Langagervej 1 5220 Odense SØ	Receptnr <b>5923 - 12</b>	Prøve nr <b>171186</b>
Produktionssted <b>Haldum Grusgrav</b> Lynghøjvej Haldum 8382 Hinnerup	Produkt <b>sten 16-32 mm kl.P Gc85/20 - f1,5</b>	Udtaget den <b>25-08-2017</b>
	Produktionsbeskrivelse	Modtaget den <b>28-08-2017</b>
		Prøve start <b>28-08-2017</b>
		Prøve slut <b>30-08-2017</b>
	Udtaget af <b>TJ</b>	

Metode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
<b>EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling</b>			
<b>EN933-1 Tørsigtning</b>			
<b>EN 1097-6 Densitet og absorption</b>			
Densitet - V.O.T (g/cm <sup>3</sup> )	<b>2,53</b>	<b>2,52</b>	<b>2,60</b>
Densitet - tør (g/cm <sup>3</sup> )	<b>2,47</b>		
Korndensitet - tilsyneladende (g/cm <sup>3</sup> )	<b>2,62</b>		
Absorberet vand (%)	<b>2,4</b>	<b>1,4</b>	<b>2,4</b>
<b>DS 405.4 Lette korn</b>			
DS 405.4 Indhold af lette korn - < 2400 (%)	<b>7,7</b>		
DS 405.4 Indhold af lette korn - < 2200 (%)	<b>4,7</b>		

## EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

D60 24,099 U-tal : 1,4 (D60/D10)  
D10 6,984 D50 : 22,3

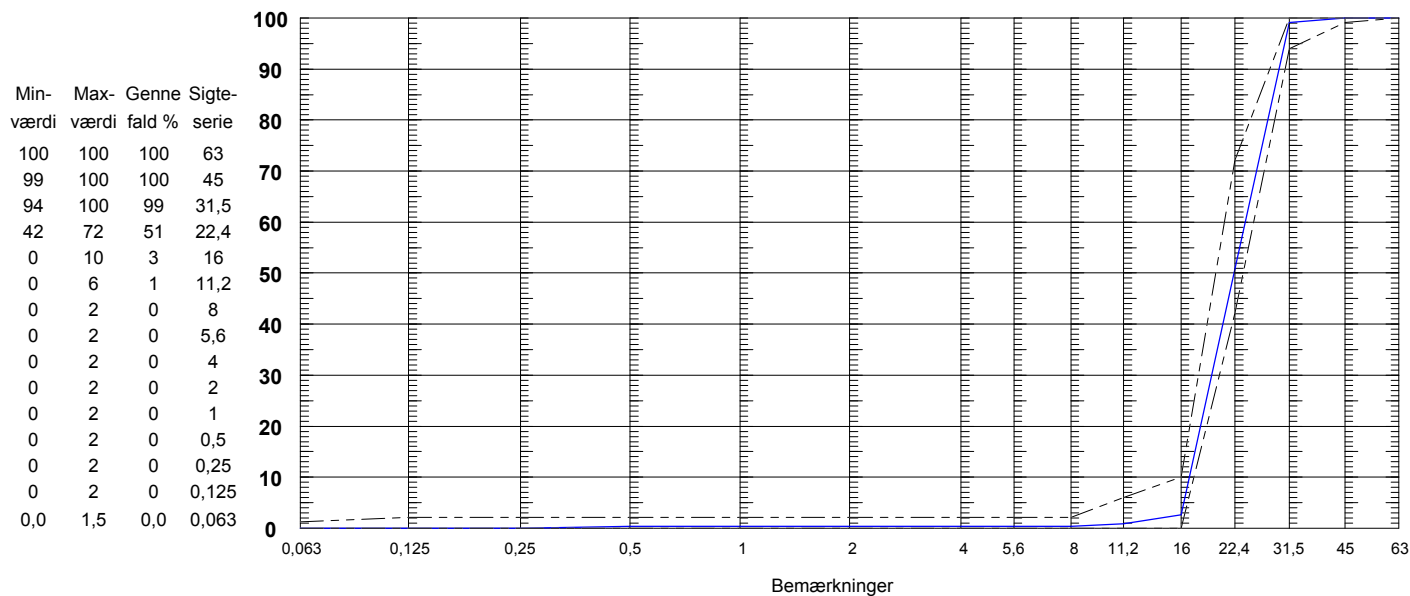

Lise Blessing