


Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Langagervej 1 5220 Odense SØ	Receptnr 5911 - 1	Prøve nr 171624
Produktionssted Haldum Grusgrav Lynghøjvej Haldum 8382 Hinnerup	Produkt Stabiltgrus kv. II	Udtaget den 03-11-2017
	Produktionsbeskrivelse VEJMATERIALE	Modtaget den 03-11-2017
		Prøve start 03-11-2017
		Prøve slut 06-11-2017
	Udtaget af TJ	

Metode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
EN933-1 Vand (%)	6,8		
EN 933-5 Knusningsgrad			
Runde sten (g)	29		70
Sandækvivalent SE (%)	41	30	

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

D₆₀ 4,738 U-tal : 41,6 (D₆₀/D₁₀)
D₁₀₀ 354 D₅₀ : 11,5

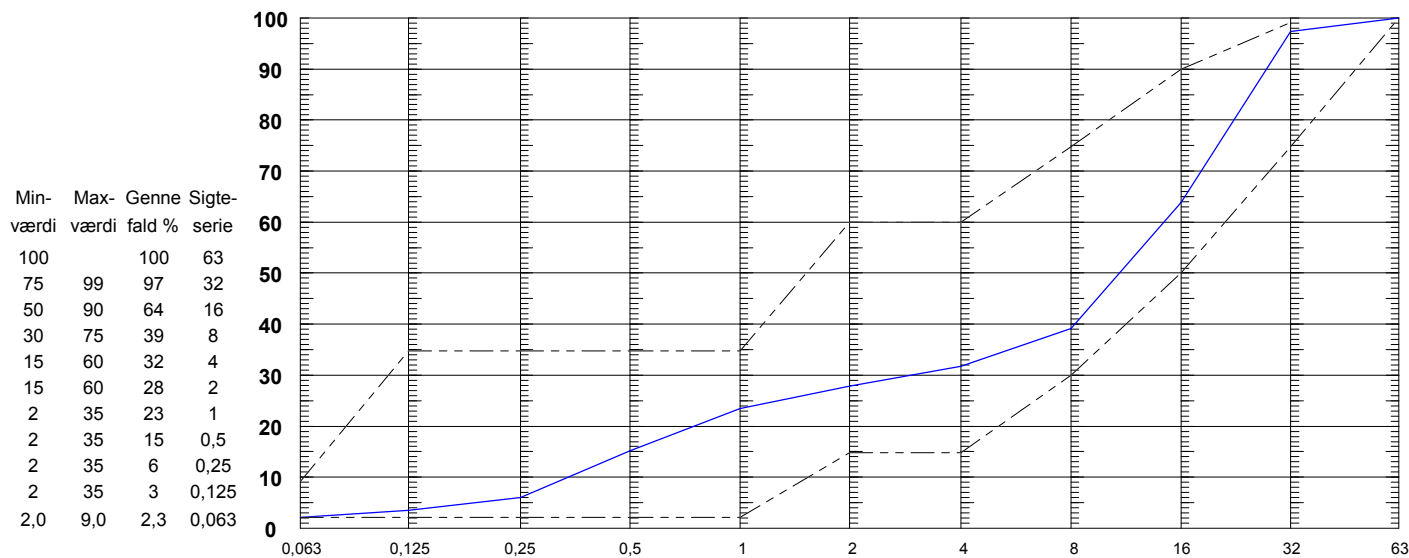

Bemærkninger
MethylenBlå < 3

Lise Blessing