


<b>Leverandør</b> <b>Nymølle Stenindustrier A/S</b> <b>Langagervej 1</b> <b>5220 Odense SØ</b> <b>Produktionssted</b> <b>Haldum Grusgrav</b> <b>Lynghøjvej</b> <b>Haldum</b> <b>8382 Hinnerup</b>	<b>Receptnr</b> <b>5904 - 2</b> <b>Produkt</b> <b>Filtergrus</b>	<b>Prøve nr</b> <b>171299</b> <b>Udtaget den</b> <b>15-09-2017</b> <b>Modtaget den</b> <b>18-09-2017</b> <b>Prøve start</b> <b>19-09-2017</b> <b>Prøve slut</b> <b>20-09-2017</b>
	<b>Udtaget af</b> <b>T.J</b>	

Metode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
<b>EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling</b> <b>EN933-1 Udvaskning og sigtning</b> <b>EN933-1 Vand (%)</b>	<b>7,7</b>		

## EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

D60 1,193 U-tal : 5,6 (D60/D10)  
D100,215 D50 : 0,8

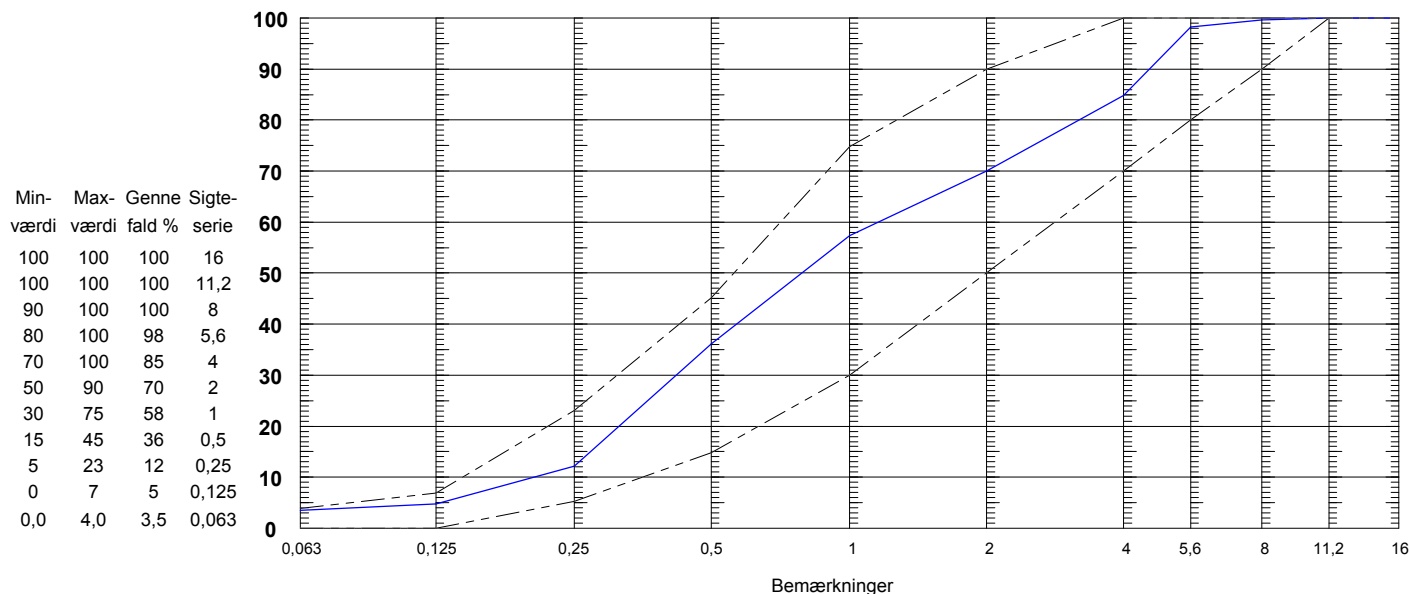

Charlotte Sørensen