


Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Langagervej 1 5220 Odense SØ	Receptnr 5811 - 6	Prøve nr 171250
Produktionssted Katholm Grusgrav Nymandsvej 8444 Balle	Produkt Stabilt grus 0-32 kv.II GE,OC75,UF9,LF2,Cr70	Udtaget den 04-09-2017
	Produktionsbeskrivelse Tørharpet og knust bakkematerialer	Modtaget den 07-09-2017
		Prøve start 07-09-2017
		Prøve slut 08-09-2017
	Udtaget af MK	
	Mærkning	

Metode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
EN933-1 Vand (%)	7,6		
EN 933-5 Knusningsgrad			
Runde sten (g)	33		70
Sandækvivalent SE (%)	55	30	

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

D60,128 U-tal : 38,5 (D60/D10)
D100,419 D50 : 9,6

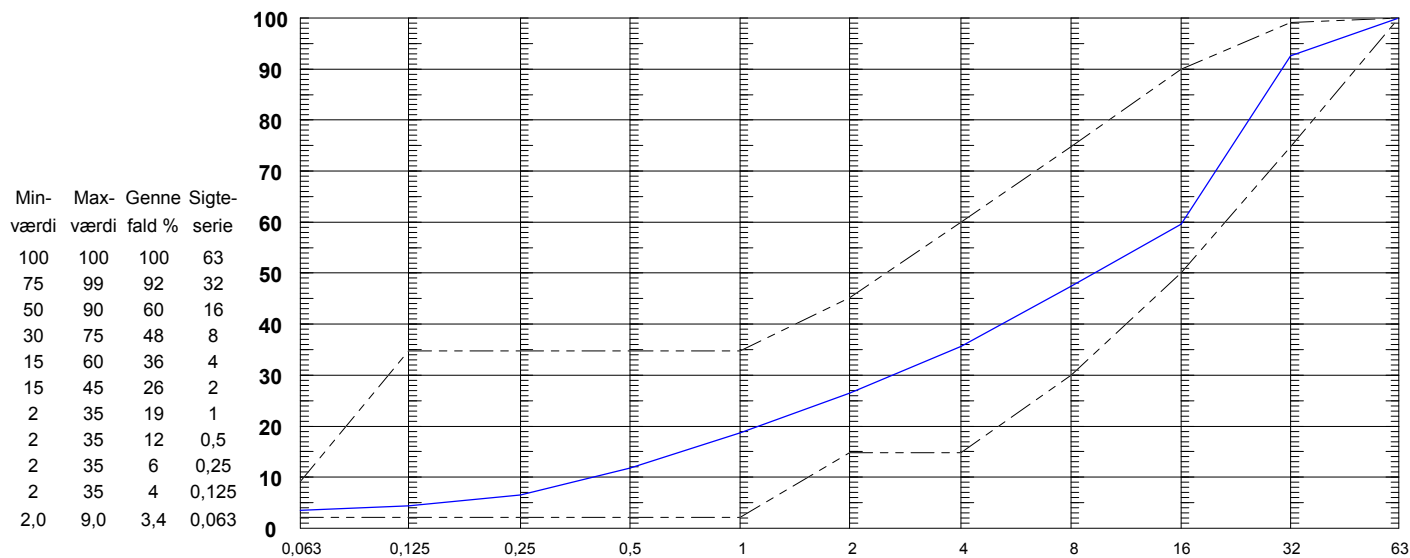

Bemærkninger
MethylenBlå < 3

Lise Blessing