


Leverandør Nymølle Stenindustrier Langagervej 1 5220 Odense SØ	Receptnr 2503 - 1	Prøve udtaget 10.00	Prøve nr 160948
Produktionssted Kliplejv Grusgrav	Produkt BS II	Udtaget af Robert	Udtaget den 19-07-2016
	Produktionsbeskrivelse VEJMATERIALE		Modtaget den 20-07-2016
			Prøve start 20-07-2016

Metode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
EN933-1 Vand (%)	5,6		
EN 13286-5 Vibrationsbord (Mg/m³)	1,92		
EN 13286-5 Vibrationsbord W opt (%)	9,3		
Sandækvivalent SE (%)	69	30	

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

D60 0,788 U-tal : 4,1 (D60/D10)
D10 0,193 D50 : 0,6

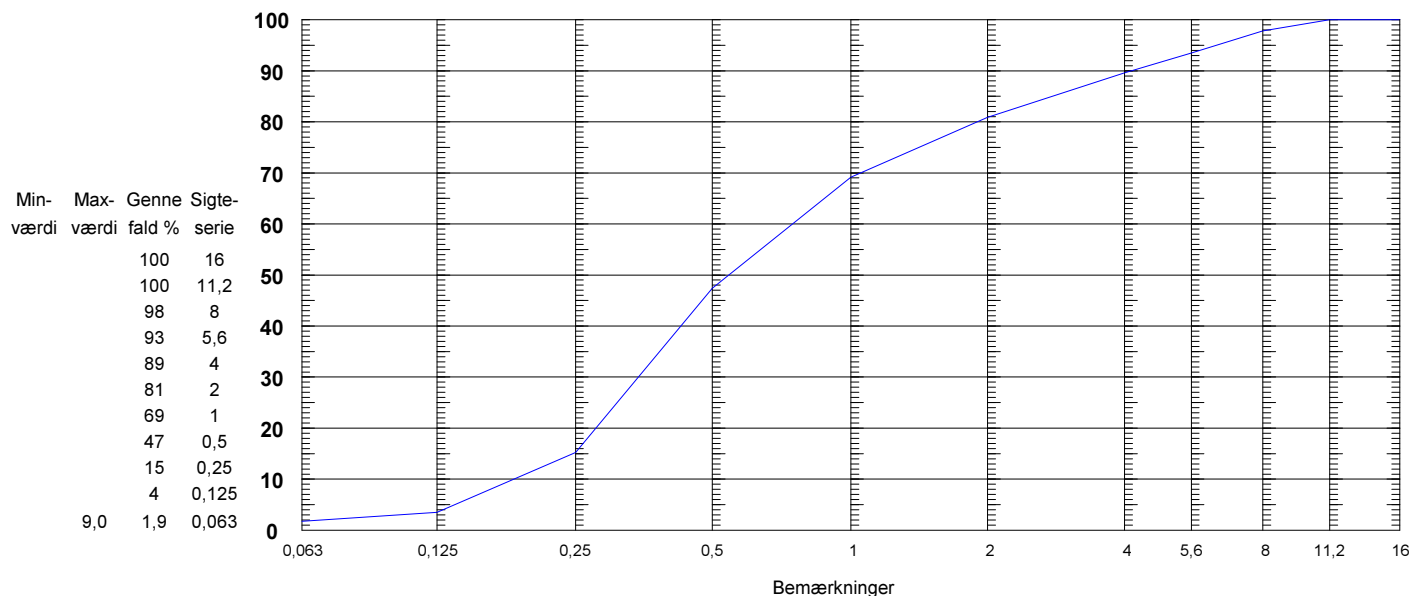

Lise Blessing