


Leverandør Nymølle Stenindustrier Langagervej 1 5220 Odense SØ	Receptnr 2511 - 1	Prøve nr 141869
Produktionssted Kliplejv Grusgrav	Produkt Stabilitgrus kv. II	Udtaget den 16-12-2014
	Produktionsbeskrivelse VEJMATERIALE	Modtaget den 17-12-2014
		Prøve start 17-12-2014
		Prøve slut 18-12-2014

Metode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
EN933-1 Vand (%)	7,7		
EN 13286-5 Vibrationsbord (Mg/m³)	2,19		
EN 13286-5 Vibrationsbord W opt (%)	7,2		
Sandækvivalent SE (%)	56	30	

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

D60 3,683 U-tal : 55,5 (D60/D10)
D10 0,246 D50 : 7,9

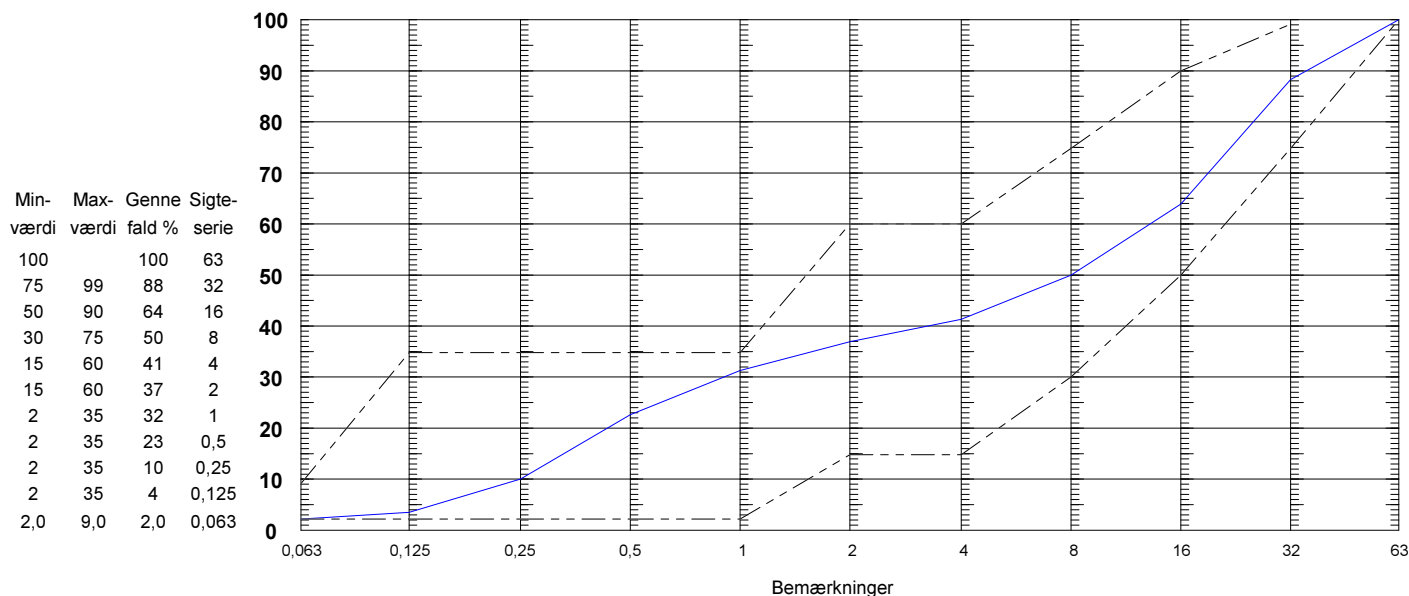

Lise Blessing