


Leverandør <b>Nymølle Stenindustrier A/S</b> Langagervej 1 5220 Odense SØ	Receptnr <b>5711 - 3</b>	Prøve nr <b>171268</b>
Produktionssted <b>Romalt Grusgrav</b> Gunnerupmosevej 8900 Randers	Produkt <b>Stabilt grus 0-32 kv.II GE,OC75,UF9,LF2,Cr70</b>	Udtaget den <b>06-09-2017</b>
	Produktionsbeskrivelse <b>VEJMATERIALE</b>	Modtaget den <b>11-09-2017</b>
		Prøve start <b>11-09-2017</b>
		Prøve slut <b>12-09-2017</b>
	Prøve udtaget	
	Udtaget af <b>PI</b>	

Metode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
<b>EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling</b>			
<b>EN933-1 Udvaskning og sigtning</b>			
<b>EN933-1 Vand (%)</b>	<b>7,2</b>		
<b>EN 933-5 Knusningsgrad</b>			
<b>Runde sten (g)</b>	<b>11</b>		<b>70</b>
<b>Sandækvivalent SE (%)</b>	<b>56</b>	<b>30</b>	
<b>Tab ved kogning (%)</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>

## EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

D60 1,790 U-tal : 50,8 (D60/D10)  
D100,232 D50 : 8,0

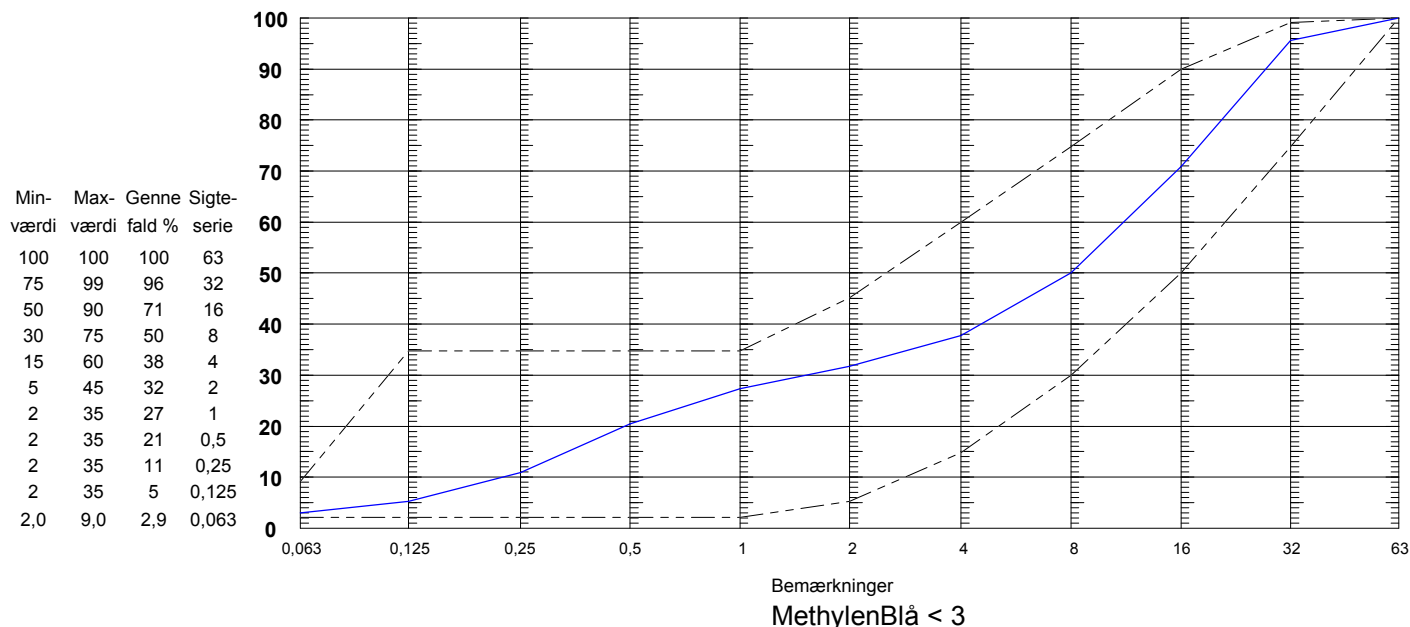

Lise Blessing