


Leverandør Nymølle Grusgrav Hovedgaden 539 2640 Hedehusene	Receptnr NY10 - 3	Prøve nr 2017312
Produktionssted Nymølle Grusgrav Hovedgaden 539 2640 Hedehusene	Produkt Stabilt grus kv. I : Gc, OC75, UF9 og LF2 - CNR/50	Udtaget den 25-10-2017
	Produktionsbeskrivelse VEJMATERIALE	Modtaget den 25-10-2017
		Prøve start 25-10-2017
		Prøve slut 26-10-2017

Metode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
EN933-1 Vand (%)	6,4		
EN 13286-5 Vibrationsbord (Mg/m³)	2,21	2,14	2,26
EN 13286-5 Vibrationsbord W opt (%)	6,8	5,0	9,0
Sandækvivalent SE (%)	71	40	

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

D60:1,500 U-tal : 46,6 (D60/D10)
D10:0,247 D50 : 6,5

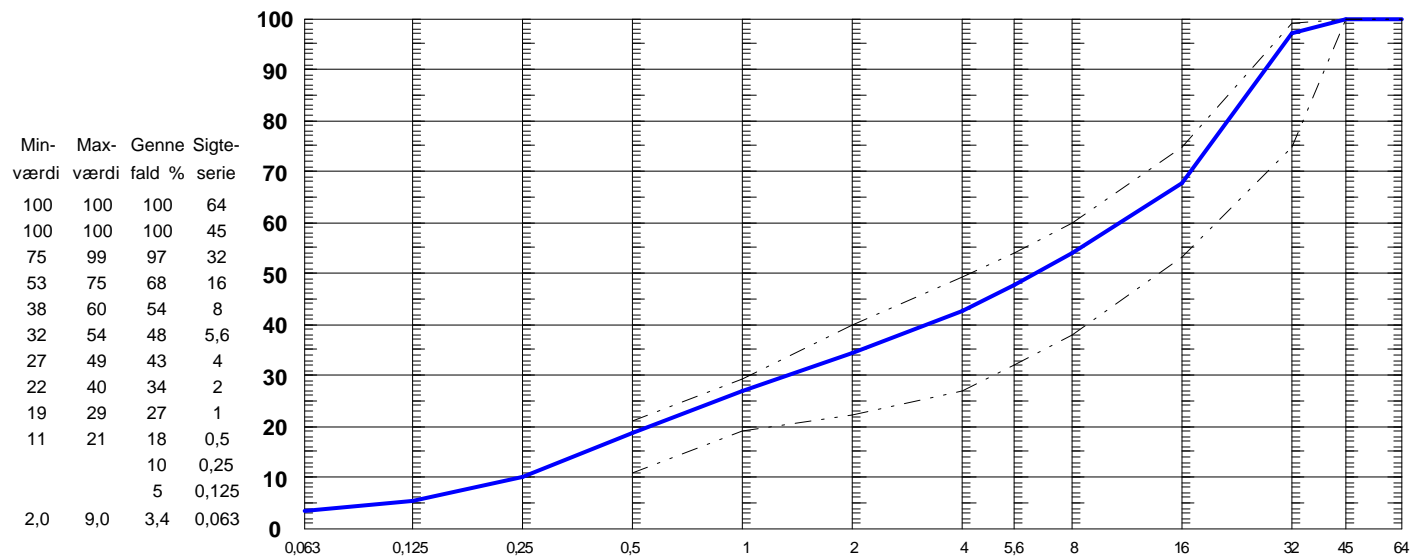

Bemærkninger
MethylenBlå < 3

Hans Pauli Joensen