

ANALYSRAPPORT Stenmaterial

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539 2640 Hedehusene	Varedeklaration NY10-4 Produkt Stabilt grus kv. I : Gc, OC75, UF9 og LF2 - CNR/50 Produktbetegnelse Objekt	Dato for prøveudtagning 14-11-2018 Modtaget den 14-11-2018 Reference nr Prøve udtaget Udtaget af Hans	Prøve start 14-11-2018 Prøve slut 14-11-2018 ID nr Mærkning
Produktionssted Hedehusene Grusgrav Hovedgaden 539 2640 Hedehusene			


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
EN933-1 Vand (%)	6,8		
EN 13286-5 Vibrationsforsøg pd,max (Mg/m ³)	2,21	2,14	2,26
EN 13286-5 Vibrationsforsøg W opt. (%)	7,0	5,0	9,0
EN 933-5 Knusningsgrad			
Runde sten (tr) (%)	29		50,0
EN 933-9 Methylenblå	<=3		2,5

Kornstørrelsesfordeling

D60	12,556	D50	7,953	D60/D10 (U-tal)	44,7
D10	0,281				

Min- værdi Max- værdi Forv. værdi Sigte- serie

100	100	100	64
100	100	100	45
75	99	99	32
53	75	67	16
38	60	50	8
32	54	45	5,6
27	49	41	4
22	40	34	2
19	29	27	1
11	21	18	0,5
		9	0,25
		4	0,125
2,0	9,0	2,5	0,063

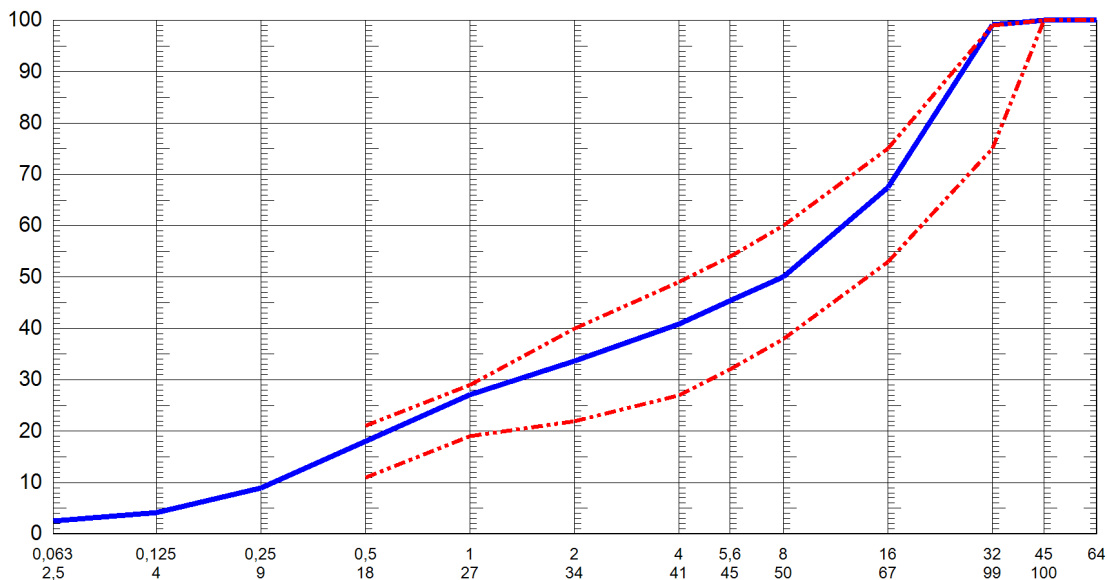

Bemærkninger

 Sted og dato
19-11-2018
Hans Pauli Joensen, Laboratorieleder
Elektronisk signatur