


Leverandør <b>Nymølle Grusgrav</b> Hovedgaden 539 2640 Hedehusene	Receptnr <b>NY11II - 6</b>	Prøve nr <b>2017261</b>
Produktionssted <b>Nymølle Grusgrav</b> Hovedgaden 539 2640 Hedehusene	Produkt <b>Stabilt grus kv. II : GE, OC75, UF9, LF2 - CNR/70</b>	Udtaget den <b>04-09-2017</b>
	Produktionsbeskrivelse <b>Bakkemateriale</b>	Modtaget den <b>04-09-2017</b>
	Udtaget af <b>Hans</b>	Prøve start <b>04-09-2017</b>
		Prøve slut <b>05-09-2017</b>

Metode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
<b>EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling</b>			
<b>EN933-1 Udvaskning og sigtning</b>			
<b>EN933-1 Vand (%)</b>	<b>5,9</b>		
<b>EN 13286-5 Vibrationsbord (Mg/m³)</b>	<b>2,21</b>	<b>2,15</b>	<b>2,25</b>
<b>EN 13286-5 Vibrationsbord W opt (%)</b>	<b>7,3</b>	<b>6,0</b>	<b>9,0</b>
<b>Sandækvivalent SE (%)</b>	<b>65</b>	<b>40</b>	

## EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

D60 10,097 U-tal : 43,2 (D60/D10)  
D10 0,234 D50 : 5,5

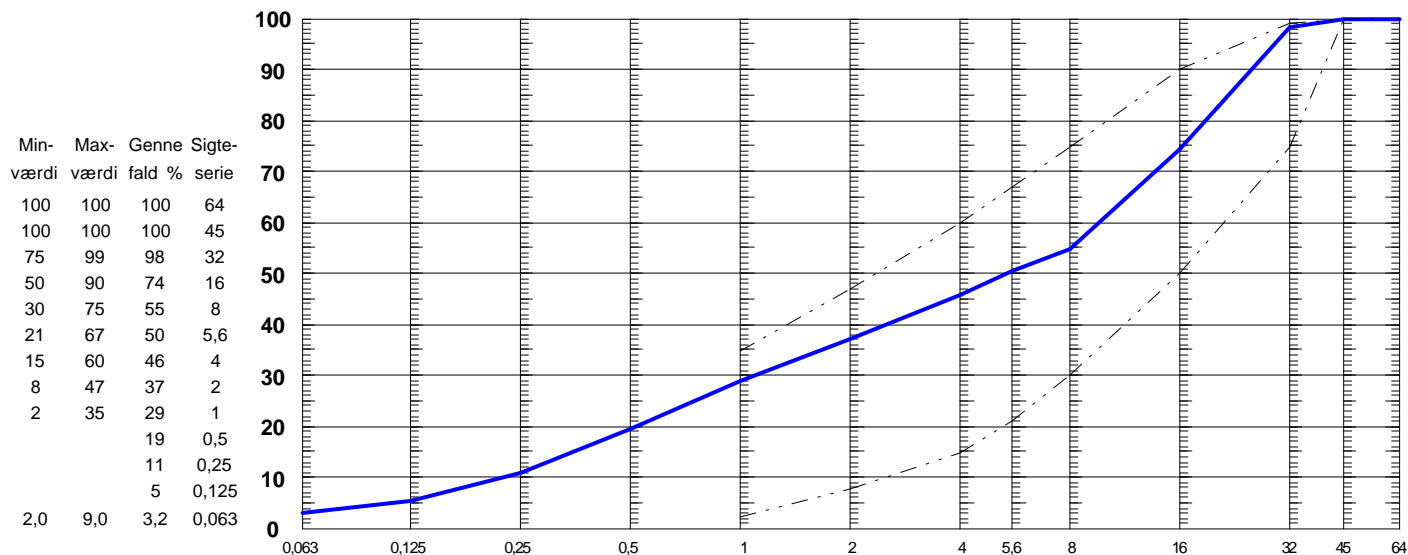

Bemærkninger  
Methylenblå < 3

Hans Pauli Joensen