


Leverandør <b>Nymølle Grusgrav</b> Hovedgaden 539 2640 Hedehusene	Receptnr <b>NY11II - 6</b>	Prøve nr <b>171473</b>
Produktionssted <b>Nymølle Grusgrav</b> Hovedgaden 539 2640 Hedehusene	Produkt <b>Stabilt grus kv. II : GE, OC75, UF9, LF2 - CNR/70</b>	Udtaget den <b>12-10-2017</b>
	Produktionsbeskrivelse <b>Bakkemateriale</b>	Modtaget den <b>16-10-2017</b>
	Udtaget af <b>Hans</b>	Prøve start <b>16-10-2017</b>
		Prøve slut <b>17-10-2017</b>

Metode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
<b>EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling</b>			
<b>EN933-1 Udvaskning og sigtning</b>			
<b>EN933-1 Vand (%)</b>	<b>5,4</b>		
<b>Sandækvivalent SE (%)</b>	<b>64</b>	<b>40</b>	

## EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

D60 1,370 U-tal : 46,6 (D60/D10)  
D10 0,244 D50 : 7,0

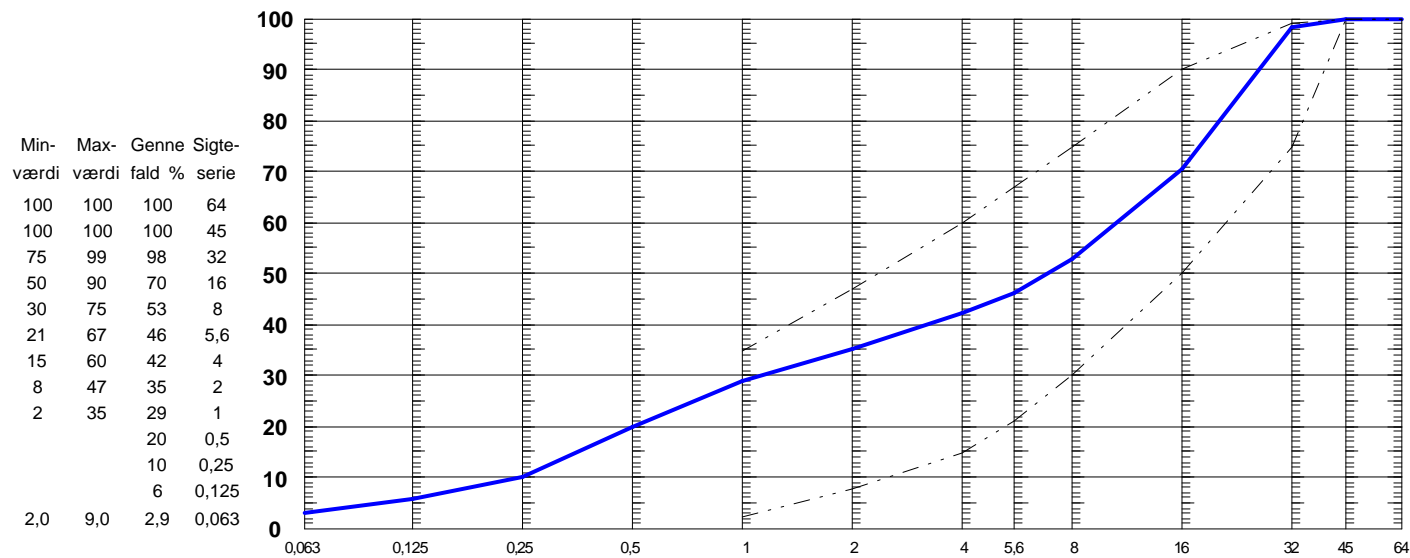

Bemærkninger  
MetylenBlå < 3