

ANALYSRAPPORT Stenmaterial

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539 2640 Hedehusene	Varedeklaration NY11II-7 Produkt Stabilt grus kv. II : GE, OC75, UF9, LF2 - CNR/70 Produktbetegnelse Bakkemateriale Objekt	Dato for prøveudtagning 14-11-2018 Modtaget den 14-11-2018 Reference nr ID nr Prøve udtaget Udtaget af Hans	Prøve start 14-11-2018 Prøve slut 14-11-2018 Mærkning
Produktionssted Hedehusene Grusgrav Hovedgaden 539 2640 Hedehusene			


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
EN933-1 Vand (%)	6,8		
EN 13286-5 Vibrationsforsøg pd,max (Mg/m ³)	2,21	2,16	2,25
EN 13286-5 Vibrationsforsøg W opt. (%)	7,0	6,0	9,0
EN 933-5 Knusningsgrad			
Runde sten (tr) (%)	29		70,0
EN 933-9 Methylenblå	<=3		3,0

Kornstørrelsesfordeling

D60	12,556	D50	7,953	D60/D10 (U-tal)	44,7
D10	0,281				

Min- værdi Max- værdi Forv. værdi Sigte- serie

100	100	100	64
100	100	100	45
75	99	99	32
50	90	67	16
30	75	50	8
21	67	45	5,6
15	60	41	4
8	47	34	2
2	35	27	1
		18	0,5
		9	0,25
		4	0,125
2,0	9,0	2,5	0,063

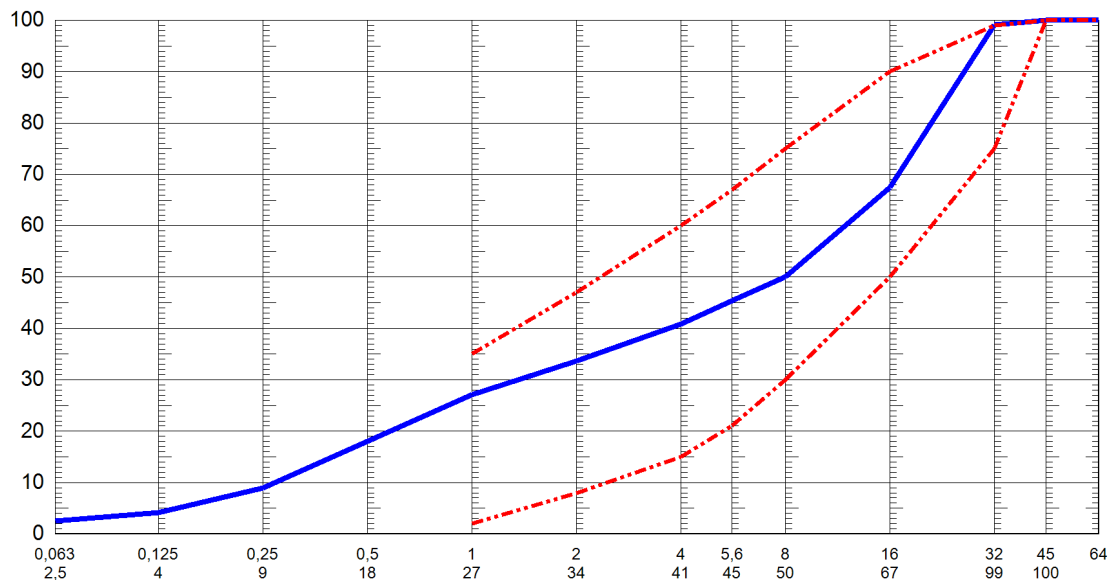

Bemærkninger

 Sted og dato
19-11-2018
Hans Pauli Joensen, Laboratorieleder
Elektronisk signatur