

ANALYSRAPPORT Stenmaterial

Side 1 af 1

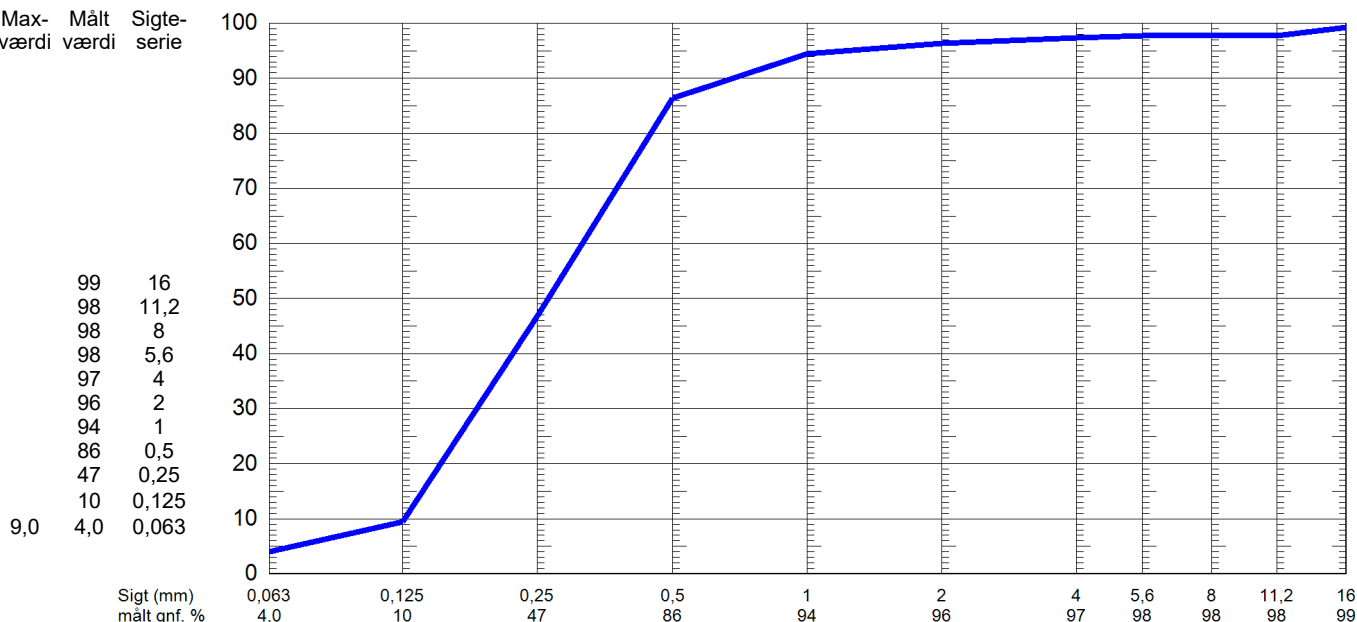
Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration 1403-2 Produkt Bundsikring kv.II	Dato for prøveudtagning 10-07-2023 Modtaget den 10-07-2023 Reference nr	Prøve start 10-07-2023 Prøve slut 11-07-2023 ID nr
Produktionssted Højby Grusgrav Svendborgvej 5220 Odense S	Produktbetegnelse VEJMATERIALE Objekt	Prøve udtaget Benny	Mærkning

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	8,9		
DS/EN 13286-5 Vibrationsforsøg pd, max (Mg/m ³)	1,80		
DS/EN 13286-5 Vibrationsforsøg W opt. (%)	15,5		
EN 933-9 Methylenblå	<=3		

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,333	D50	0,270	D60/D10 (U-tal)	2,6
D10	0,127	D13	0,1		

 Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie


Bemærkning

Sted og dato

Odense 11-07-2023
Charlotte Sørensen, Laborant

Elektronisk signatur