

ANALYSRAPPORT

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration 2303-2 Produkt BS II: GU, OC75, UF9	Dato for prøveudtagning 23-10-2020 Modtaget den 23-10-2020 Reference nr	Prøve start 23-10-2020 Prøve slut 26-10-2020 ID nr
Produktionssted Sdr. Næså Grusgrav Ibjergvej, Sdr. Næså 5792 Årslev	Produktbetegnelse	Prøve udtaget	Mærkning
	Objekt	Udtaget af LB+TB	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Udvaskning og sigtning			
Vand (%)	7,9		
DS/EN 13286-5 Vibrationsforsøg pd, max (Mg/m ³)	1,85		
DS/EN 13286-5 Vibrationsforsøg W opt. (%)	10,9		
EN 933-9 Methylenblå	<=2,5		3,0


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,937	D50	0,767	D60/D10 (U-tal)	3,5
D10	0,268				

Min- værdi Max- værdi Målt værdi Sigte- serie

100	63
100	45
100	31,5
100	22,4
100	16
100	11,2
100	8
96	5,6
92	4
80	2
64	1
34	0,5
8	0,25
2	0,125
0,0	0,063

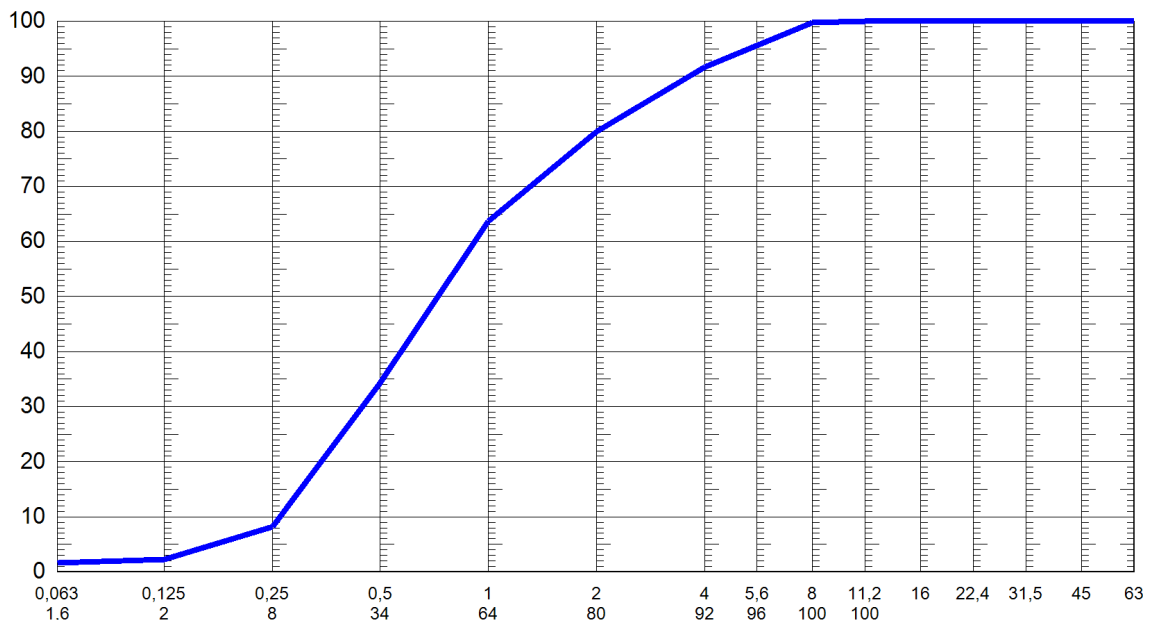

Bemærkning

Sted og dato

Odense 16-11-2020
Lise Blessing, Laborant