

|   |   |                               |                                |
|---|---|-------------------------------|--------------------------------|
| Leverandør<br><b>Nymølle Stenindustrier A/S</b><br>Øster Hedevej 2<br>4000 Roskilde | Varedeklaration<br><b>1225 - 17 - ---</b><br>Produkt<br><b>1225</b>   | Fra dato<br><b>2022-01-03</b> | Erstatter<br><b>2019-10-01</b> |
| Produktionssted<br><b>Skallebjerg Grusgrav</b><br>Skallebjergvej<br>Hårby           | Produktbetegnelse<br><b>8/16 mm ærter P : Gc85/20-f1,5 X0,XC1</b><br>Produktbetegnelse<br><b>Sorteret og vasket bakkemateriale</b><br>Attest metode<br><b>Metode B - Princip 2 : Rullende kontrol</b> |                               |                                |

| Egenskab / prøvningsmetode                            | Middelværdi | Min værdi | Max værdi |
|---|-------------|-----------|-----------|
| DS/EN 1097-6 Densitet, VOT (Mg/m <sup>3</sup> )       | 2,52        | 2,48      | 2,56      |
| DS/EN 1097-6 Vandabsorption (%)                       | 2,9         | 2,4       | 3,4       |
| DS/EN 933-4 Formindeks                                | 88          | 75        | 100       |
| DS/EN 933-5 Totalt knust (Ctc), >90% overflader knust | 8,0         | 0,0       | 20,0      |
| DS/EN 1744 Kloridindhold - Klorid (%)                 | 0           |           | 0,005     |
| Ækvivalent alkaliindhold (%)                          | 0           |           | 0,005     |
| DS 405.4 Indhold af lette korn - < 2400 (%)           | 13,0        |           |           |
| DS 405.4 Indhold af lette korn - < 2200 (%)           | 10,0        |           |           |


## EN 933-1 KORNSTØRRELSEFORDELING

D60 : D10

D50

Min- Max- Middelt Sigte-  
værdi værdi værdi serie

|     |     |     |       |
|-----|-----|-----|-------|
| 100 | 100 | 100 | 22,4  |
| 91  | 100 | 96  | 16    |
| 20  | 50  | 35  | 11,2  |
| 0   | 8   | 3   | 8     |
| 0   | 5   | 0   | 5,6   |
| 0   | 2   | 0   | 4     |
| 0   | 2   | 0   | 2     |
| 0   | 2   | 0   | 1     |
| 0   | 2   | 0   | 0,5   |
| 0   | 2   | 0   | 0,25  |
| 0   | 2   | 0   | 0,125 |
| 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,063 |

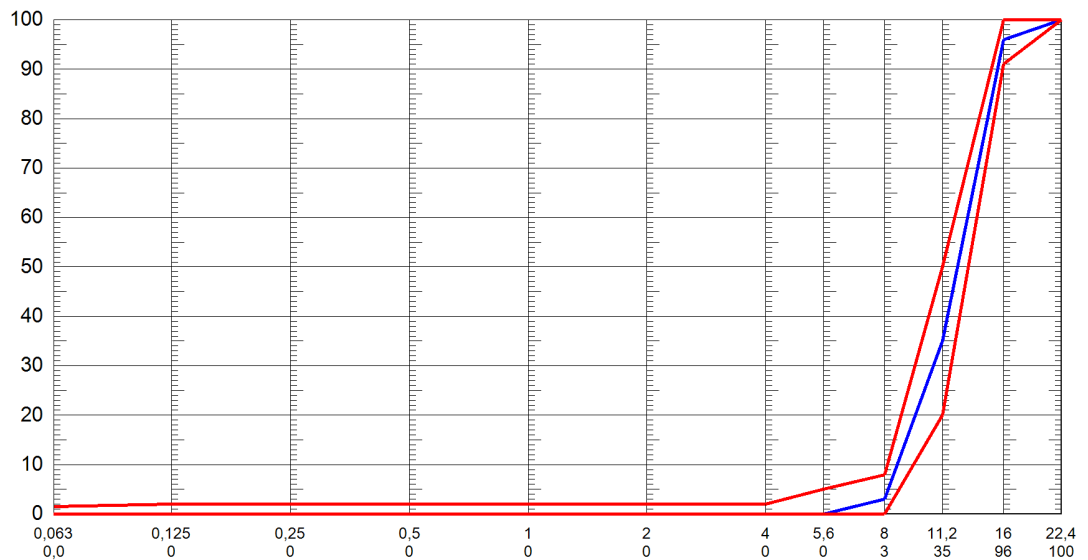

Bemærkning

CE-mærket produkt, FPC-certificeret af Bureau Veritas Certification iht. DS/EN 12620:2008 og DS/EN 206 DK NA:2020 - System 2+

Lise Blessing, Laborant

EN 12620

BUREAU VERITAS  
Certification Denmark A/S

Cert. no. 0615-CPR-9975

