

ANALYSRAPPORT Stenmaterial

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration 1704-3 Produkt Filtergrus	Dato for prøveudtagning 26-03-2024 Modtaget den 26-03-2024 Reference nr	Prøve start 26-03-2024 Prøve slut 27-03-2024 ID nr
Produktionssted Stenløse Grusgrav Stenløsegyden 31 5260 Odense S	Produktbetegnelse Filtergrus Objekt	Prøve udtaget Jan	Mærkning

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	4,6		


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	1,555	D50	0,885	D60/D10 (U-tal)	6,2
D10	0,251				

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	------------	-------------

100	100	100	16
100	100	100	11,2
85	99	91	8
70	95	79	5,6
50	90	71	4
30	75	64	2
20	55	54	1
8	35	35	0,5
0	25	10	0,25
0	15	1	0,125
0,0	7,0	0,2	0,063

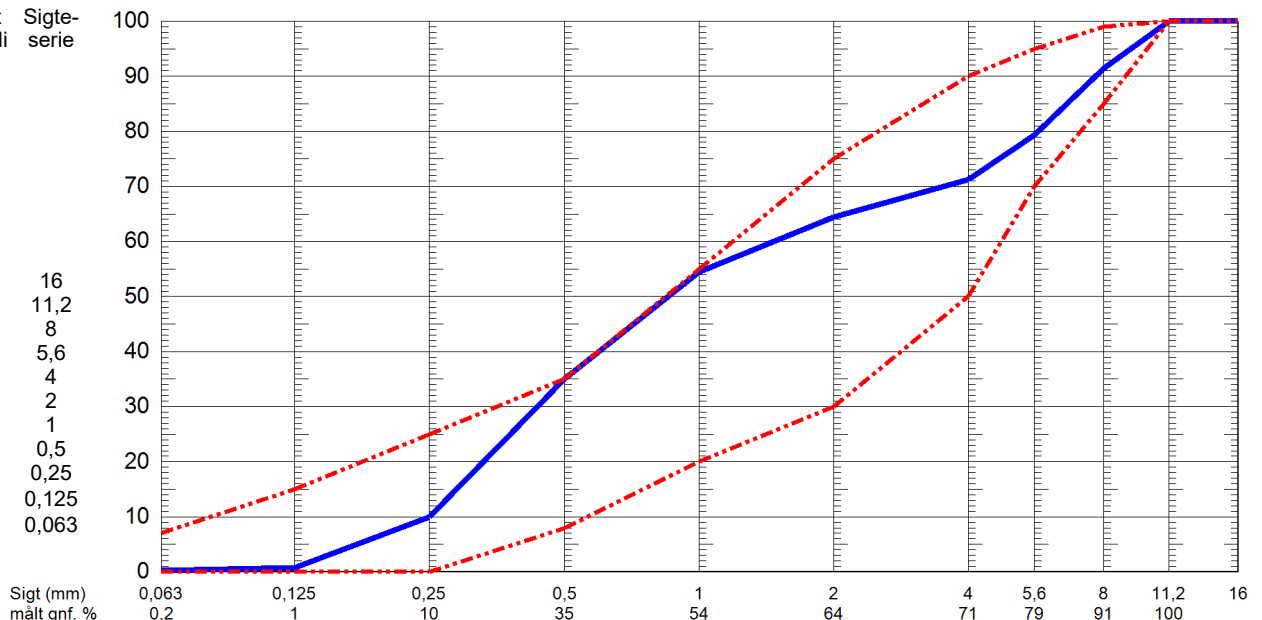

Bemærkning	Sted og dato Odense 27-03-2024
	Lise Blessing, Laborant