

**ANALYSRAPPORT**

Side 1 af 1

Leverandør <b>Nymølle Stenindustrier A/S</b> Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration <b>5960-3</b> Produkt <b>A-sand 0-2 mm Gf85 - f3 - XC2, XD1, XS2, XF2, XF3, XA2</b>	Dato for prøveudtagning <b>16-10-2023</b> Modtaget den <b>17-10-2023</b> Reference nr	ID nr	Prøve start <b>17-10-2023</b> Prøve slut <b>20-10-2023</b>
Produktionssted <b>Haldum Grusgrav</b> Lynghøjvej Haldum 8382 Hinnerup	Produktbetegnelse <b>BETON</b> Objekt	Prøve udtaget		Mærkning
		Udtaget af <b>Benny</b>		

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	4,6		
EN 1097-6 Densitet og absorption (kg/m <sup>3</sup> ) Korndensitet - VOT (Mg/m <sup>3</sup> )	2,63	2,59	2,67
Absorberet vand (%)	0,3	0,1	0,5


**Kornstørrelsesfordeling**

gnf.%

 D60 0,534 D50 0,453 D60/D10 (U-tal) 2,7  
 D10 0,198

 Min- Max- Målt Sigte-  
værdi værdi værdi serie

100	100	100	8
100	100	100	5,6
99	100	100	4
95	100	100	2
83	93	87	1
52	62	58	0,5
11	21	15	0,25
0	4	2	0,125
0,0	3,0	0,6	0,063

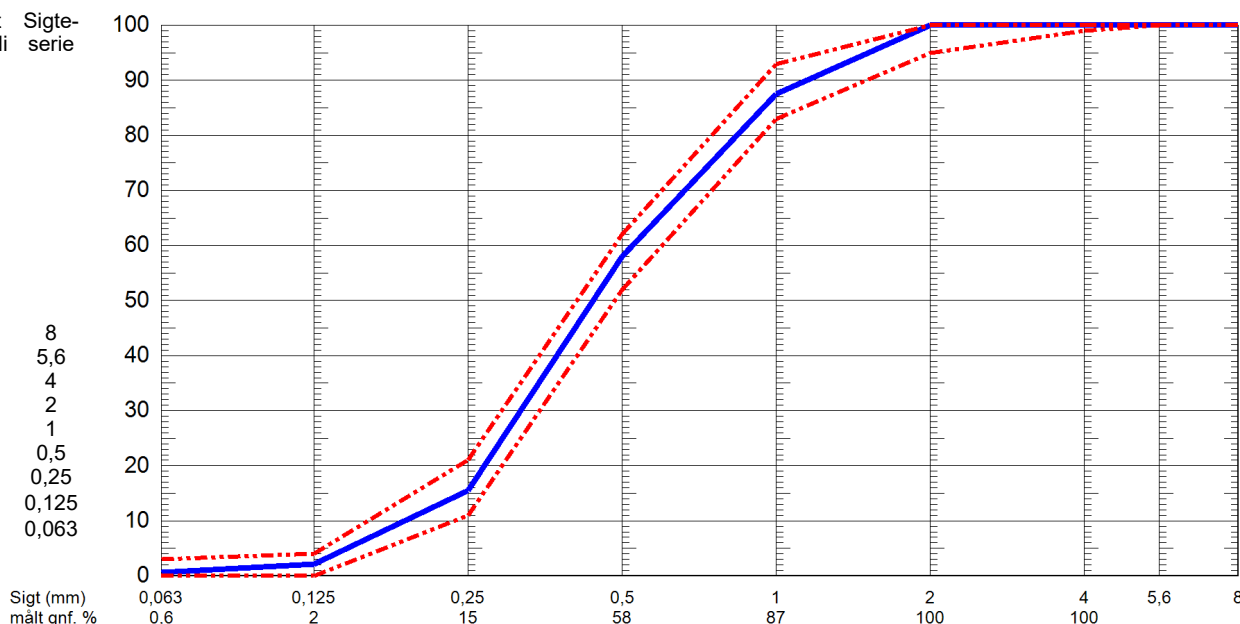

Bemærkning	Sted og dato <b>Odense 20-10-2023</b>
	<b>Lise Blessing, Laborant</b>