

ANALYSRAPPORT

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration 5811-7 Produkt Stabilt grus 0-32 kv.II GE,OC75,UF9,LF2,Cr70	Dato for prøveudtagning 17-12-2019 Modtaget den 19-12-2019 Reference nr ID nr	Prøve start 19-12-2019 Prøve slut 20-12-2019
Produktionssted Katholm Grusgrav Nymandsvej 8444 Balle	Produktbetegnelse Tørharpet og knust bakkematerialer Objekt	Prøve udtaget Jan	Mærkning Katholm Havn

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
EN933-1 Vand (%)	6,5		
EN 13286-5 Vibrationsforsøg pd,max (Mg/m ³)	2,13		
EN 13286-5 Vibrationsforsøg W opt. (%)	7,0		
EN 933-5 Knusningsgrad			
Totalt runde (tr), >90% overflader runde (%)	32		70
EN 933-9 Methylenblå	<=3		3,0


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	11,248	D50	7,043	D60/D10 (U-tal)	42,7
D10	0,263				

 Min- Max- Forv. Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	63
75	99	99	32
50	90	70	16
30	75	53	8
15	60	40	4
5	45	31	2
2	35	23	1
2	35	15	0,5
2	35	10	0,25
2	35	7	0,125
2,0	9,0	5,4	0,063

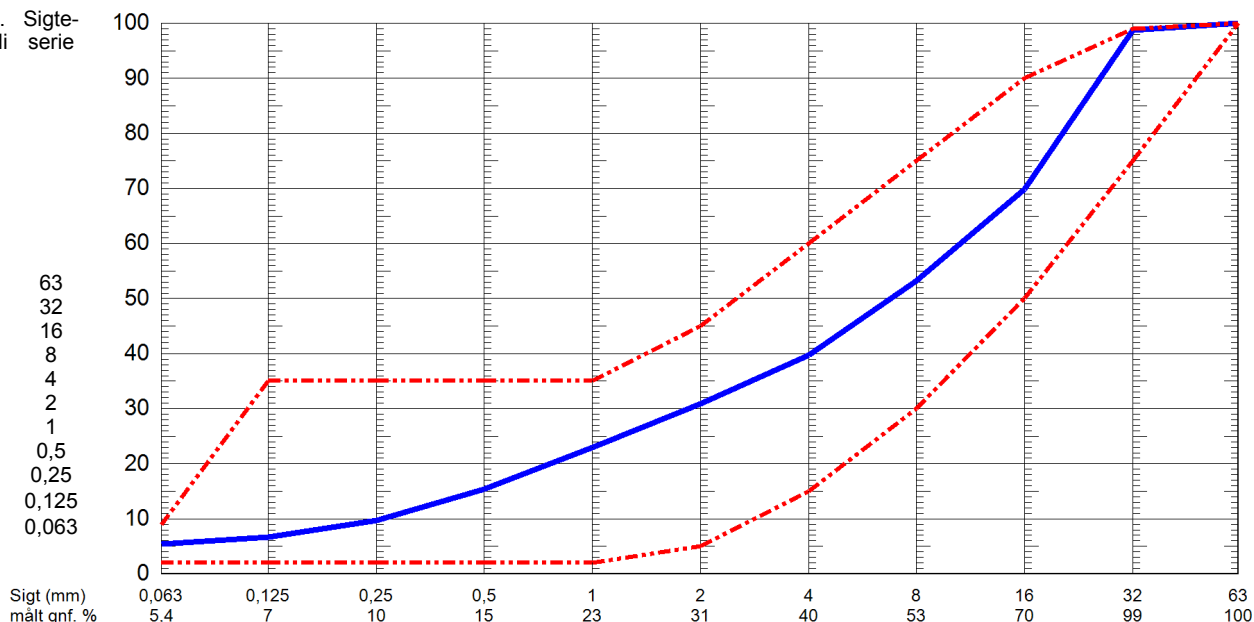

Bemærkninger

Sted og dato

Odense 20-12-2019
Lise Blessing, Laborant