

ANALYSRAPPORT

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration 5711-4 Produkt Stabilt grus 0-32 kv.II GE,OC75,UF9,LF2,Cr70	Dato for prøveudtagning 23-03-2020 Modtaget den 25-03-2020 Reference nr	ID nr	Prøve start 25-03-2020 Prøve slut 26-03-2020
Produktionssted Romalt Grusgrav Gunnerupmosevej 8900 Randers	Produktbetegnelse VEJMATERIALE Objekt	Prøve udtaget		Mærkning
		Udtaget af PI		

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
EN933-1 Vand (%)	6,8		
EN 13286-5 Vibrationsforsøg pd,max (Mg/m ³)	2,11		
EN 13286-5 Vibrationsforsøg W opt. (%)	7,0		
EN 933-9 Methylenblå	<=3		3,0


Kornstørrelsesfordeling

D60	13,310	D50	8,609	D60/D10 (U-tal)	52,7
D10	0,253				

gnf.%

 Min- Max- Forv. Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	63
75	99	95	32
50	90	66	16
30	75	49	8
15	60	39	4
5	45	33	2
2	35	28	1
2	35	21	0,5
2	35	10	0,25
2	35	4	0,125
2,0	9,0	2,1	0,063

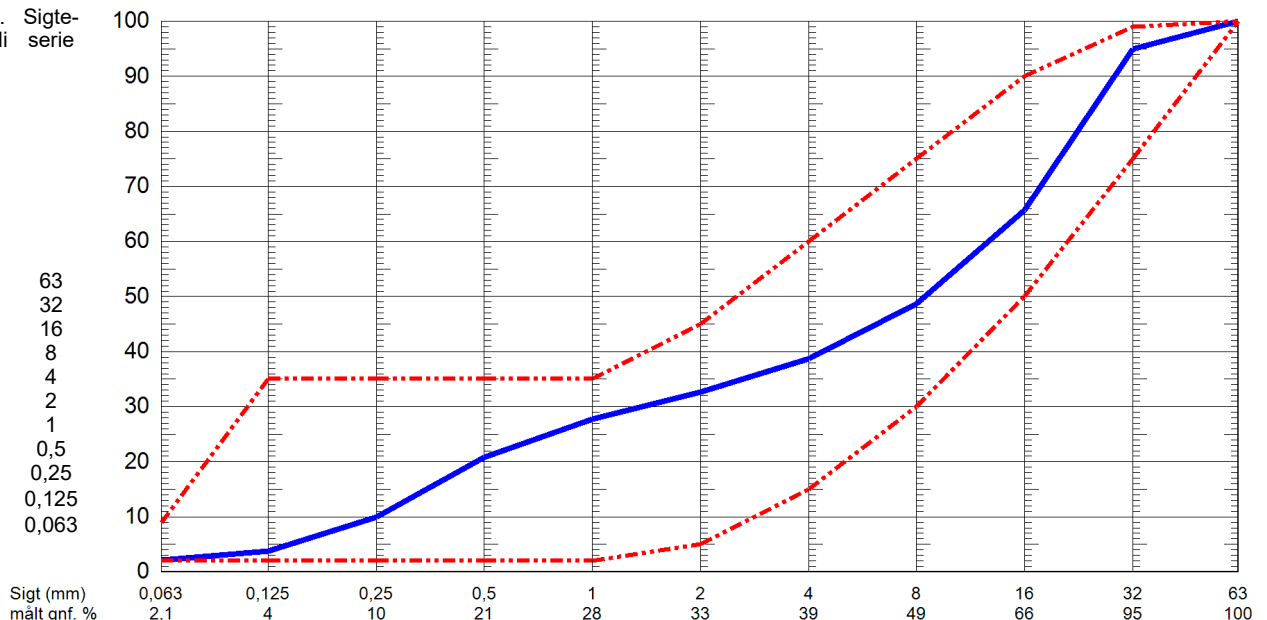

Bemærkning

Sted og dato

Odense 27-03-2020
Lise Blessing, Laborant