

**ANALYSRAPPORT**

Side 1 af 1

Leverandør <b>Nymølle Stenindustrier A/S</b> Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration <b>647012086-1</b> Produkt <b>BS II</b>	Dato for prøveudtagning <b>22-09-2024</b> Modtaget den <b>23-09-2024</b> Reference nr	Prøve start <b>23-09-2024</b> Prøve slut <b>30-09-2024</b> ID nr
Produktionssted <b>Hedebo Grusgrav</b>	Produktbetegnelse	Prøve udtaget	Mærkning
	Objekt	Udtaget af <b>Palle</b>	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Udvaskning og sigtning			
Vand (%)	<b>5,9</b>		
DS/EN 13286-5 Vibrationsforsøg pd, max (Mg/m <sup>3</sup> )	<b>1,93</b>		
DS/EN 13286-5 Vibrationsforsøg W opt. (%)	<b>10,6</b>		


**Kornstørrelsesfordeling**

gnf.%

D60	2,376	D50	1,356	D60/D10 (U-tal)	12,4
D10	0,192				

 Min- Max- Målt Sigte-  
værdi værdi værdi serie

100	22,4
100	16
92	11,2
82	8
75	5,6
69	4
58	2
46	1
28	0,5
14	0,25
5	0,125
9,0	2,6
	0,063

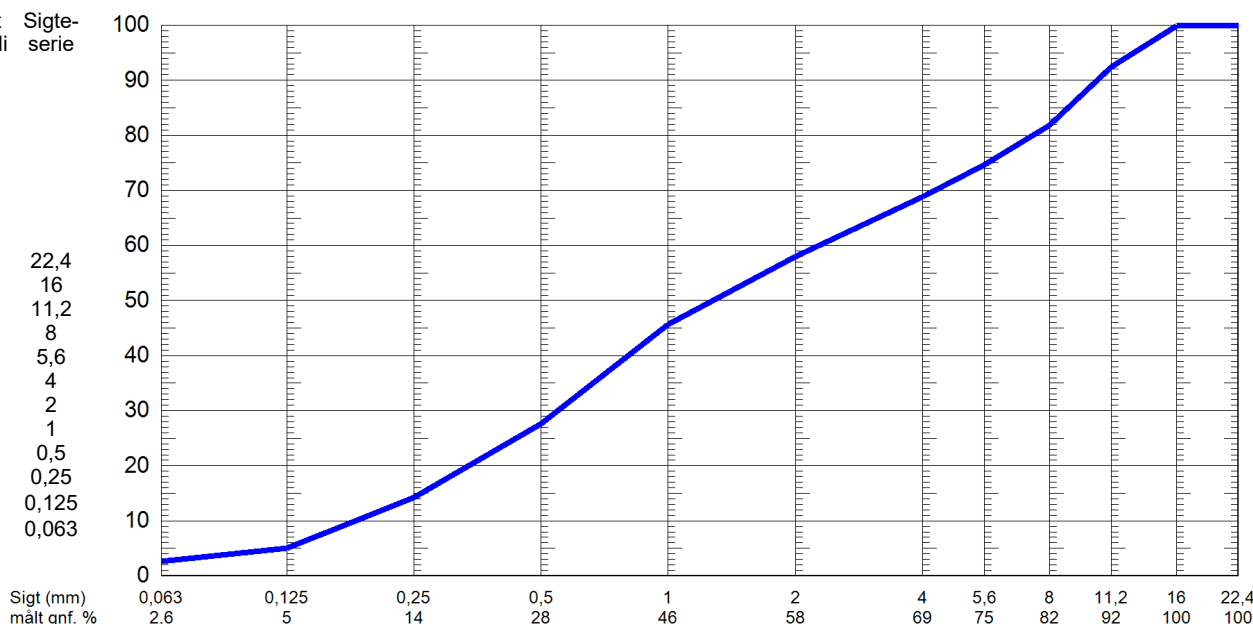

Bemærkning	Sted og dato <b>Odense 08-10-2024</b>
	<b>Lise Blessing, Laborant</b>