

**ANALYSRAPPORT Stenmaterial**

Side 1 af 1


Leverandør <b>Nymølle Stenindustrier A/S</b> Østre Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration <b>NY16-6</b> Produkt <b>Bundsikringsgrus kv.1: GN, OC85, UF5</b> Produktbetegnelse <b>Knust og harpet bakkemateriale blanding</b> Objekt	Dato for prøveudtagning <b>06-09-2021</b> Modtaget den <b>07-09-2021</b> Reference nr  ID nr  Prøve udtaget  Udtaget af <b>Hans</b>	Prøve start <b>08-09-2021</b> Prøve slut <b>09-09-2021</b>  Mærkning
---	---	--	---

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	4,3		
DS/EN 13286-5 Vibrationsforsøg pd, max (Mg/m³)	2,21	2,15	2,24
DS/EN 13286-5 Vibrationsforsøg W opt. (%)	6,8	6,3	7,5

**Kornstørrelsesfordeling**

 D60 21,201    D50 13,181    D60/D10 (U-tal) 54,4  
 D10 0,390

gnf.%

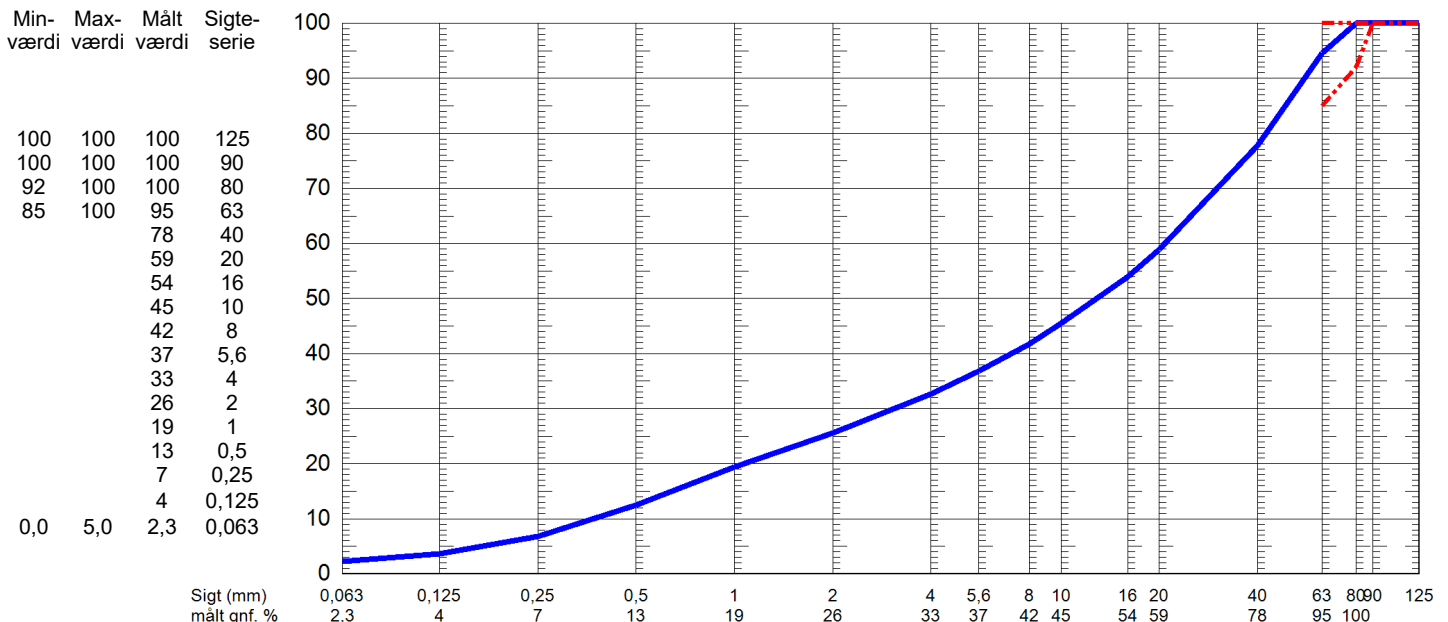

Bemærkning	Sted og dato <b>09-09-2021</b>   <b>Hans Pauli Joensen, Laboratorieleder</b> Elektronisk signatur
------------	---