

## ANALYSRAPPORT

Side 1 af 1

Leverandør <b>Nymølle Stenindustrier A/S</b> Østre Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration <b>NY012086-2</b> Produkt <b>Bundsikringsgrus kv.2: 0/8, GN, OC80, UF9</b> Produktbetegnelse  Objekt	Dato for prøveudtagning <b>19-08-2024</b> Modtaget den <b>19-08-2024</b> Reference nr  ID nr  Prøve udtaget  Udtaget af	Prøve start <b>20-08-2024</b> Prøve slut <b>02-09-2024</b>  Mærkning <b>Hovedplads</b>
---	--	---	--

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	5,0		
DS/EN 13286-5 Vibrationsforsøg pd, max (Mg/m³)	2,00		
DS/EN 13286-5 Vibrationsforsøg W opt. (%)	10,5		


### Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	1,130	D50	0,778	D60/D10 (U-tal)	8,3
D10	0,137				

 Min- Max- Målt Sigte-  
værdi værdi værdi serie

100	100	100	16
90	100	99	11,2
80	100	91	8
		86	5,6
		82	4
		71	2
		58	1
		40	0,5
		20	0,25
		9	0,125
9,0	4,8	0,063	

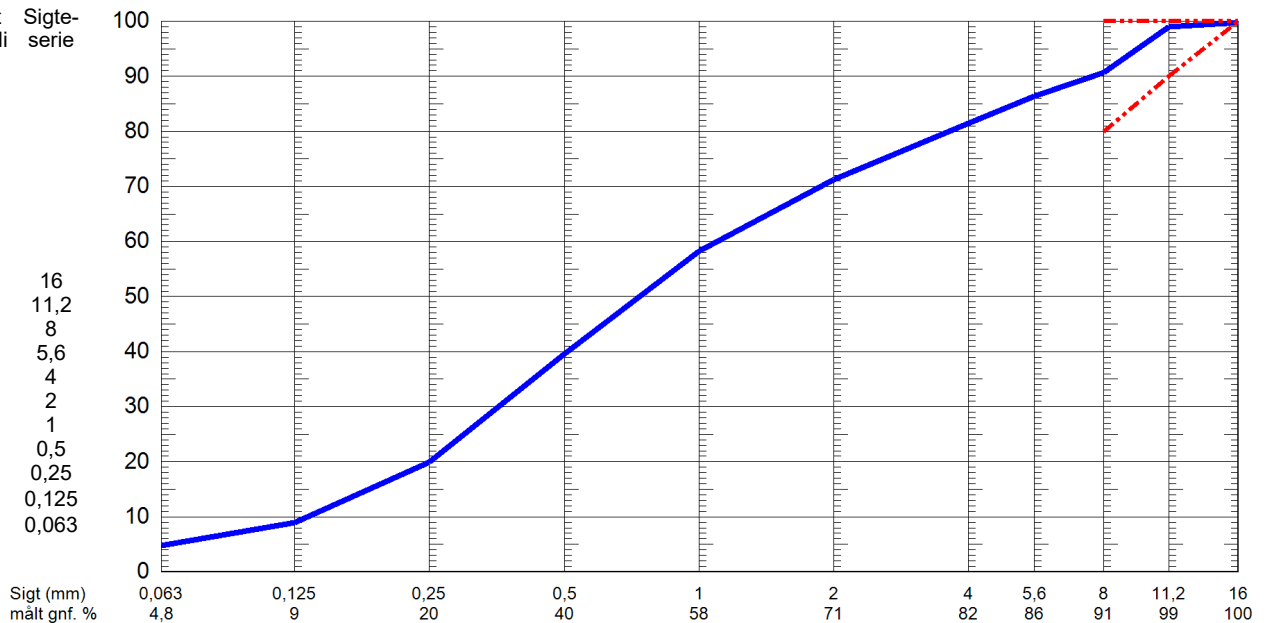

Bemærkning

Sted og dato

**Odense 02-09-2024**
**Lise Blessing, Laborant**