

**ANALYSRAPPORT Stenmaterial**

Side 1 af 1

Leverandør <b>Nymølle Stenindustrier A/S</b> Østre Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration <b>NY11II-7</b> Produkt <b>Stabilt grus kv. II : GE, OC75, UF9, LF2 - CNR/70</b> Produktbetegnelse  Objekt	Dato for prøveudtagning <b>13-10-2021</b> Modtaget den <b>13-10-2021</b> Reference nr  ID nr  Prøve udtaget  Udtaget af <b>Hans</b>	Prøve start <b>13-10-2021</b> Prøve slut <b>14-10-2021</b>  Mærkning <b>under bånd</b>
---	--	--	--

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Udvaskning og sigtning			
Vand (%)	5,8		
DS/EN 13286-5 Vibrationsforsøg pd, max (Mg/m <sup>3</sup> )	2,21	2,15	2,25
DS/EN 13286-5 Vibrationsforsøg W opt. (%)	6,9	6,0	9,0
EN 933-9 Methylenblå	<=2,5		3,0


**Kornstørrelsesfordeling**

gnf.%

D60	10,705	D50	6,272	D60/D10 (U-tal)	51,8
D10	0,207				

Min- værdi    Max- værdi    Målt værdi    Sigte- serie

100	100	100	64
100	100	100	45
75	99	98	32
50	90	70	16
30	75	55	8
21	67	48	5,6
15	60	44	4
8	47	36	2
2	35	29	1
		21	0,5
		12	0,25
		6	0,125
2,0	9,0	3,6	0,063

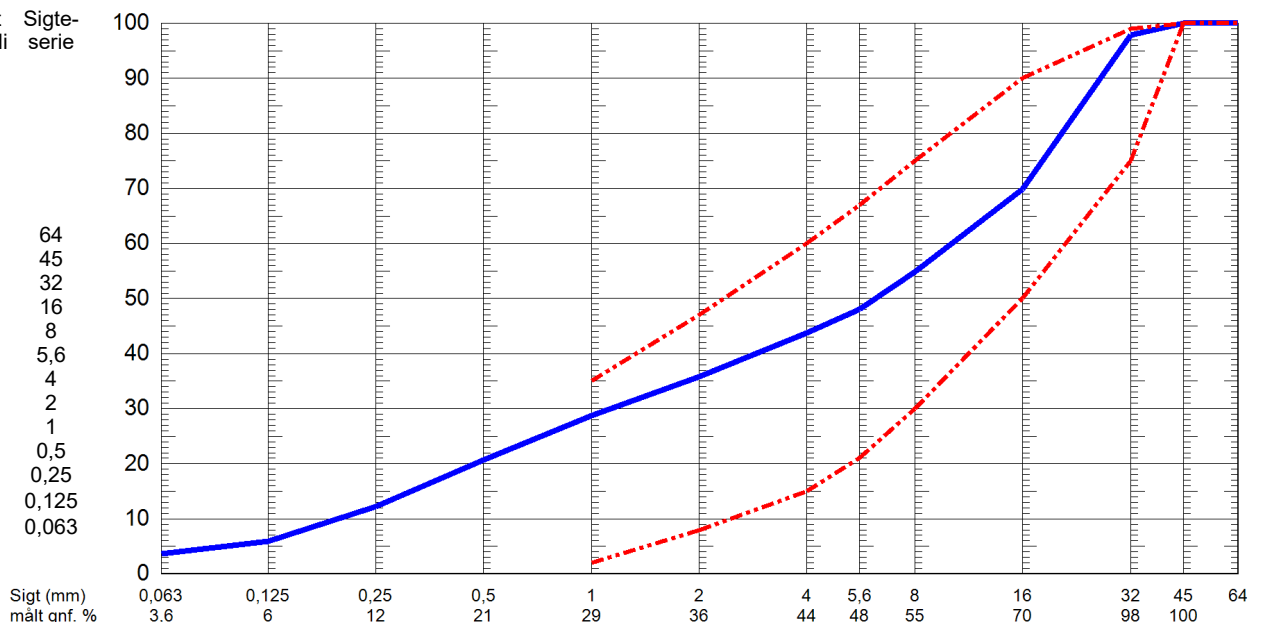

Bemærkning

 Sted og dato  
**15-10-2021**  
  
**Hans Pauli Joensen, Laboratorieleder**  
 Elektronisk signatur