

ANALYSERAPPORT

Side 1 af 1

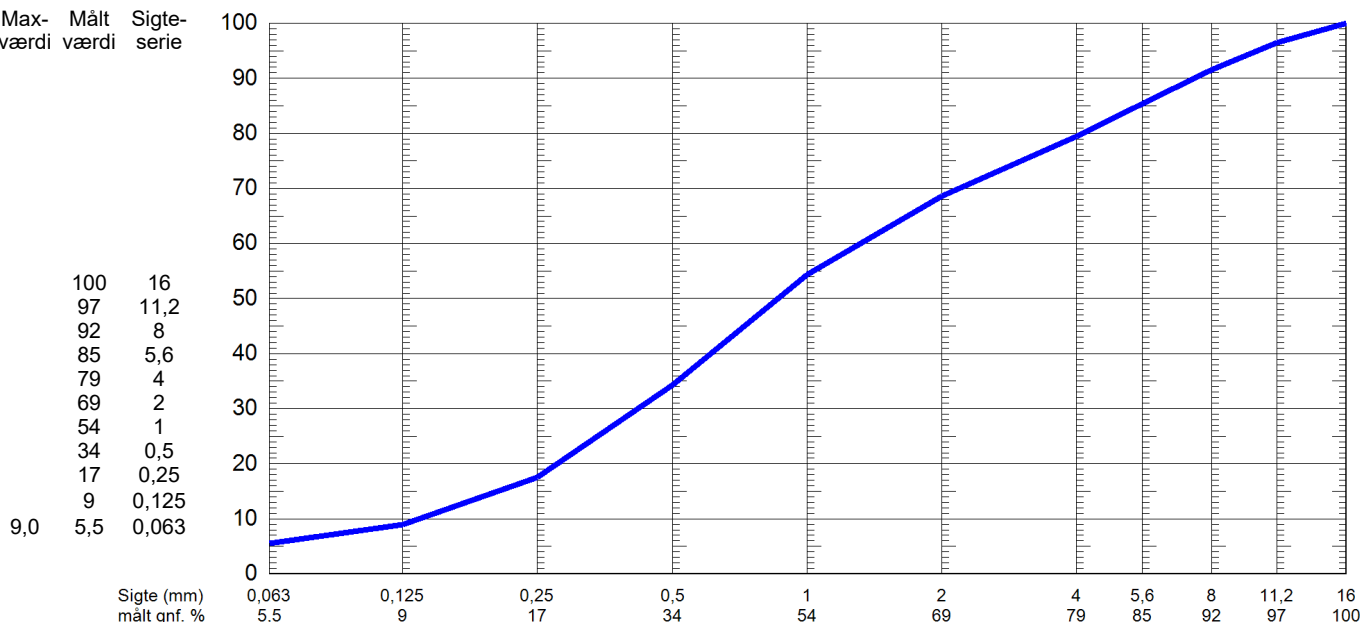
Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Østre Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration NY012086-3 Produkt Bundsikringsgrus kv.2: 0/8, GN, OC80, UF9 Produktbetegnelse Objekt	Dato for prøveudtagning 19-09-2025 Modtaget den 22-09-2025 Reference ID Registreret af Udtaget af Iver	Prøve start 22-09-2025 Prøve slut 23-09-2025 Mærkning
Produktionssted Hedehusene Grusgrav Vestre Hedevej 11 4000 Roskilde			

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	7,1		
DS/EN 13286-5 Vibrationsforsøg pd, max (Mg/m ³)	2,00		
DS/EN 13286-5 Vibrationsforsøg W opt. (%)	9,6		
EN 933-9 Methylenblå	<=2,5		3,0

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	1,393	D50	0,889	D60/D10 (U-tal)	10,0
D10	0,139				

 Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie


Bemærkning

Sted og dato

Odense 24-09-2025
Lise Blessing, Laborant