

**ANALYSERAPPORT Stenmateriale**

Side 1 af 1

Leverandør <b>Nymølle Stenindustrier A/S</b> Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration <b>2711-2</b> Produkt <b>Stabilgrus Kv II</b>	Dato for prøveudtagning <b>06-05-2026</b> Modtaget den <b>06-05-2026</b> Reference ID	Prøve start <b>11-05-2026</b> Prøve slut <b>12-05-2026</b>
Produktionssted <b>Andholm Grusgrav</b> Bodumvej 1 6230 Rødekro	Produktbetegnelse <b>011186</b> Objekt	Registreret af <b>Ola</b>	Mærkning

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	4,8		
EN 933-5 Knusningsgrad Total runde (Ctr), >90% overflader runde	35		
EN 933-9 Methylenblå	<=3		3,0


**Kornstørrelsesfordeling**

gnf.%

D60	13,281	D50	7,952	D60/D10 (U-tal)	53,4
D10	0,249				

 Min- Max- Målt Sigte-  
værdi værdi værdi serie

100	100	63
75	99	32
50	90	16
30	75	8
15	60	4
2	60	2
2	35	1
2	30	0,5
2	30	0,25
2	30	0,125
2,0	9,0	0,063

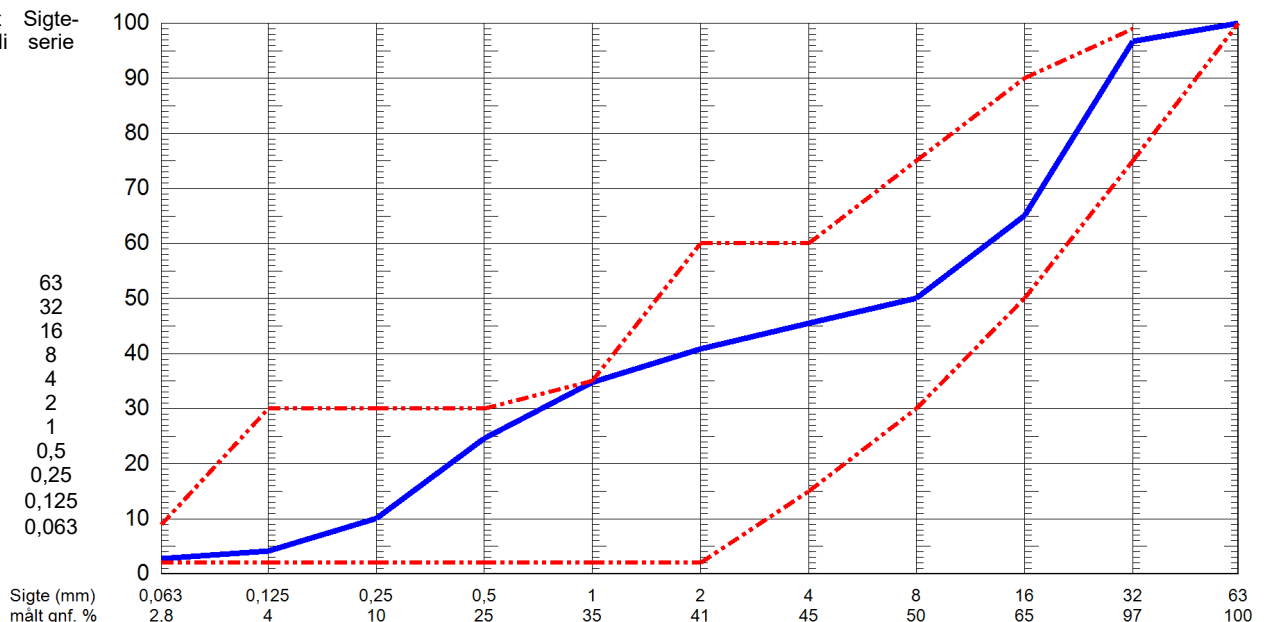

Bemærkning

Sted og dato

**Odense 12-05-2026**
**Charlotte Sørensen, Laborant**

Elektronisk signatur