

**ANALYSERAPPORT**

Side 1 af 1

Leverandør <b>Nymølle Stenindustrier A/S</b> Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration <b>5711-6</b> Produkt <b>Stabilt grus 0-32 kv.II</b> <b>GE,OC75,UF9,LF2,Cr70</b>	Dato for prøveudtagning <b>12-05-2026</b> Modtaget den <b>13-05-2026</b> Reference ID	Prøve start <b>13-05-2026</b> Prøve slut <b>18-05-2026</b>
Produktionssted <b>Romalt Grusgrav</b> Gunnerupmosevej 8900 Randers	Produktbetegnelse <b>011186</b> Objekt	Registreret af	Mærkning
		Udtaget af <b>PI</b>	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	5,9		
EN 933-5 Knusningsgrad Total runde (Ctr), >90% overflader runde	3		70
EN 933-9 Methylenblå	<=3		3,0


**Kornstørrelsesfordeling**

gnf.%

D60	14,205	D50	9,812	D60/D10 (U-tal)	59,7
D10	0,238				

 Min- Max- Målt Sigte-  
værdi værdi værdi serie

100	100	100	63
75	99	98	32
30	90	64	16
30	75	46	8
15	60	38	4
2	60	33	2
2	35	29	1
2	30	22	0,5
2	30	11	0,25
2	30	4	0,125
2,0	9,0	2,1	0,063

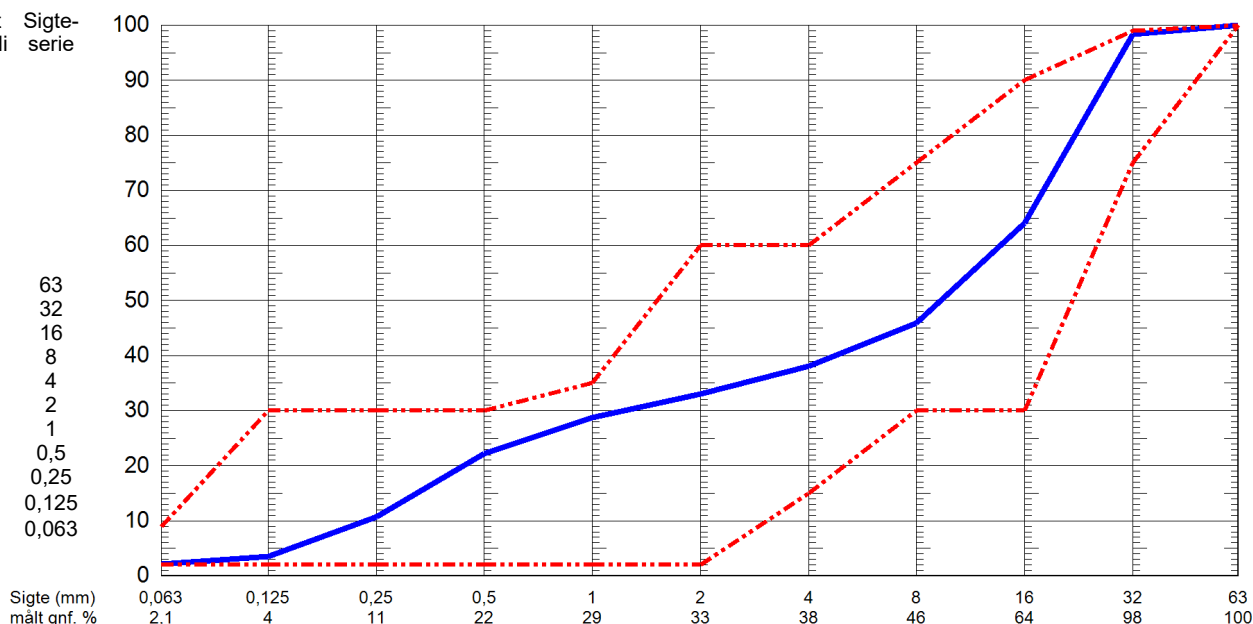

Bemærkning

Sted og dato

**Odense 18-05-2026**
**Lise Blessing, Laborant**