

## ANALYSERAPPORT

Side 1 af 1

Leverandør <b>Nymølle Stenindustrier A/S</b> Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration <b>1411-5</b> Produkt <b>Stabilt grus 0-32 kv.II</b> <b>GE,OC75,UF9,LF2,Cr70</b>	Dato for prøveudtagning <b>01-06-2026</b> Modtaget den <b>01-06-2026</b> Reference ID	Prøve start <b>01-06-2026</b> Prøve slut <b>02-06-2026</b>
Produktionssted <b>Højby Grusgrav</b> Svendborgvej 5220 Odense S	Produktbetegnelse <b>011186</b> Objekt	Registreret af	Mærkning
		Udtaget af <b>Bjarne</b>	


Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	6,2		
EN 933-5 Knusningsgrad Total runde (Ctr), >90% overflader runde	29	0	70
EN 933-9 Methylenblå	<=3		3,0

### Kornstørrelsesfordeling

 D60 10,183    D50 5,318    D60/D10 (U-tal) 43,0  
 gnf.%  
 D10 0,237

 Min- Max- Målt Sigte-  
 værdi værdi værdi serie

100	100	63
75	99	32
30	90	16
30	75	8
15	60	4
2	60	2
2	35	1
2	30	0,5
2	30	0,25
2	30	0,125
2,0	9,0	0,063

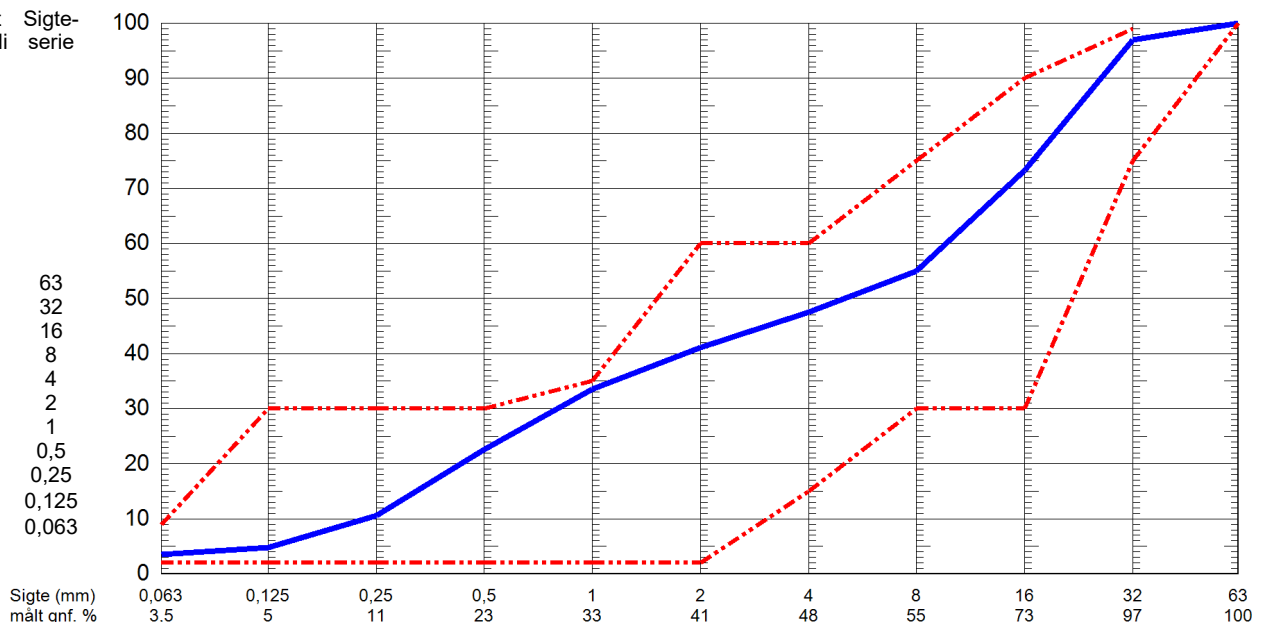

Bemærkning	Sted og dato <b>Odense 02-06-2026</b>
	<b>Lise Blessing, Laborant</b>